


GEBERIT MAPRESS KOPER **TECHNISCH HANDBOEK**

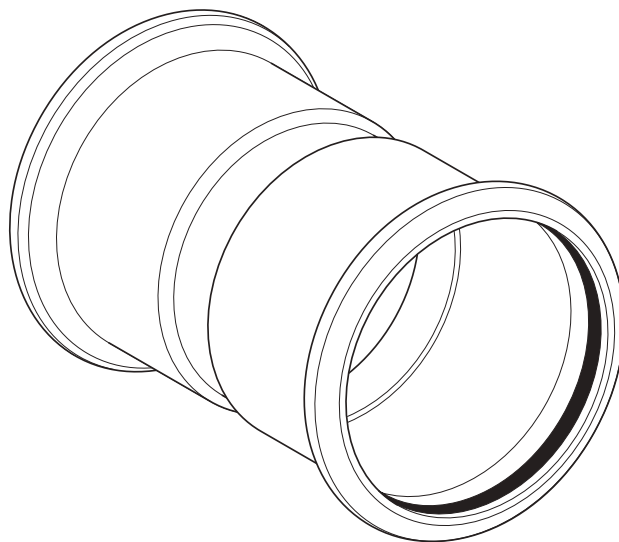

1 GRONDSLAG

1.1	Geberit aanvoersystemen	7
1.1.1	Overzicht Geberit aanvoersystemen	7
1.1.2	Meest frequente toepassing van de Geberit aanvoersystemen	8
1.1.3	Bestendigheid tegen vloeibare en gasvormige media	9
1.2	Geberit Mapress	10
1.2.1	Geschiedenis van Geberit Mapress	10
1.2.2	Overzicht Geberit Mapress	10
1.2.3	Kleurconcept Geberit Mapress persfittingen	12
1.2.4	Persverbinding	13
1.2.5	Recirculatie	17
1.3	Geberit Mapress koper	18
1.3.1	Overzicht Geberit Mapress koper	18
1.3.2	Systeemcomponenten	19
1.3.3	Toepassingsvoorbeelden fittingen	24
1.3.4	Systeemeigenschappen	28
1.3.5	Certificering	29
1.3.6	Normatieve eisen	29
1.3.7	Technische gegevens	30

2 PRAKTIJK


2.1	Isolatie van leidingsystemen	35
2.1.1	Isolatie van drinkwaterleidingen	35
2.1.2	Isolatie van verwarmings- en proceswaterleidingen	35
2.1.3	Geluidsisolatie	35
2.2	Corrosie	38
2.2.1	Bestendigheid tegen inwendige corrosie	38
2.2.2	Bestendigheid tegen uitwendige corrosie	38
2.2.3	Corrosiegedrag van Mapress koper bij contact met andere materialen	39
2.2.4	Corrosiegevaaren bij installatie, verwerking en gebruik	40

2.3	Warmtelint	41
2.4	Warmteoverdracht	42
2.4.1	Bepaling van de warmteafgifte	42
2.4.2	Algemene berekening van de warmtedoorlatingscoëfficiënt	42
2.4.3	Vereenvoudigde berekening van de warmtedoorlatingscoëfficiënt	43
2.4.4	Tabelmatige bepaling van de warmteafgifte	43
2.4.5	Grafische bepaling van de warmteafgifte	44
2.5	Drukverliezen	45
2.5.1	Totaal drukverlies in een installatie	45
2.5.2	Drukverlies door buiswrijving in leidingen	45
2.5.3	Drukverliestabellen	45
2.5.4	Drukverlies door afzonderlijke weerstanden	45
2.5.5	Drukverliescoëfficiënten	46
2.5.6	Drukverliescoëfficiënten voor Geberit Mapress verwarmingsaansluitingen	48
2.5.7	Equivalenten buislengte	49
2.5.8	Kwadratische weerstandswet	50
2.6	Wachttijden warm water	51
2.6.1	Bepaling van de wachttijd	51
2.7	Potentiaalvereffening	53
2.8	Plaatsing van de leiding	54
2.8.1	Plaatsing onder gietasfaltdekvloer	54
2.8.2	Plaatsing in beton	54
2.8.3	Plaatsing in de bodem	54
2.9	Uitzetting van leidingen	55
2.9.1	Bevestiging van leidingen met fix- en glijpunten	55
2.10	Opname van de lengteverandering	57
2.10.1	Expansieruimte of isolatie	57
2.10.2	Compensatie van de uitzetting met buigbenen	58
2.11	Leidingbevestiging	68
2.11.1	Beugel met contactgeluidsisolatie	68
2.11.2	Beugelafstanden	68
2.11.3	Dikte van de beugelbevestiging van glijpunten	69

2.11.4	Minimumafstanden bij het verpersen	70
2.11.5	Benodigde plaats bij het verpersen	71
2.12	Buisverwerking	73
2.12.1	Verwerkingstemperatuur	73
2.12.2	Afsnijden van blanke systeembuizen	73
2.12.3	Ontbramen van systeembuizen	74
2.12.4	Buigen van koperen buizen	75
2.12.5	Kalibreren van koperen buizen	75
2.12.6	Bepalen van de insteekdiepte	76
2.13	Vorbereiding voor het verpersen	77
2.13.1	Verbinding met draadfitting	79
2.13.2	Uitlijnen van de buizen	79
2.14	Maken van een persverbinding	80
2.14.1	Verpersen van de diameter d108 mm	81
2.15	Perstangen	83
2.15.1	Persmachines en persopzetstukken	83
2.15.2	Onderhoud- en serviceschema's Geberit Mapress persbekken	83
2.15.3	Geberit PowerTest toepassen	85
2.15.4	Onderhoudsschema servicevrije Geberit ZB 203A adapter	87
2.15.5	Onderhoud- en serviceschema's Geberit Mapress perskettingen en adapters	89
2.15.6	Onderhouds- en serviceschema's persmachines	90
2.16	Inbedrijfstelling	92
2.16.1	Druktest	92
2.17	Onderhoud en reparatie Mapress koper	94
2.17.1	Ontkalken van leidingen	94
2.17.2	Desinfectie	94

HOOFDSTUK EEN

GRONDSLAG

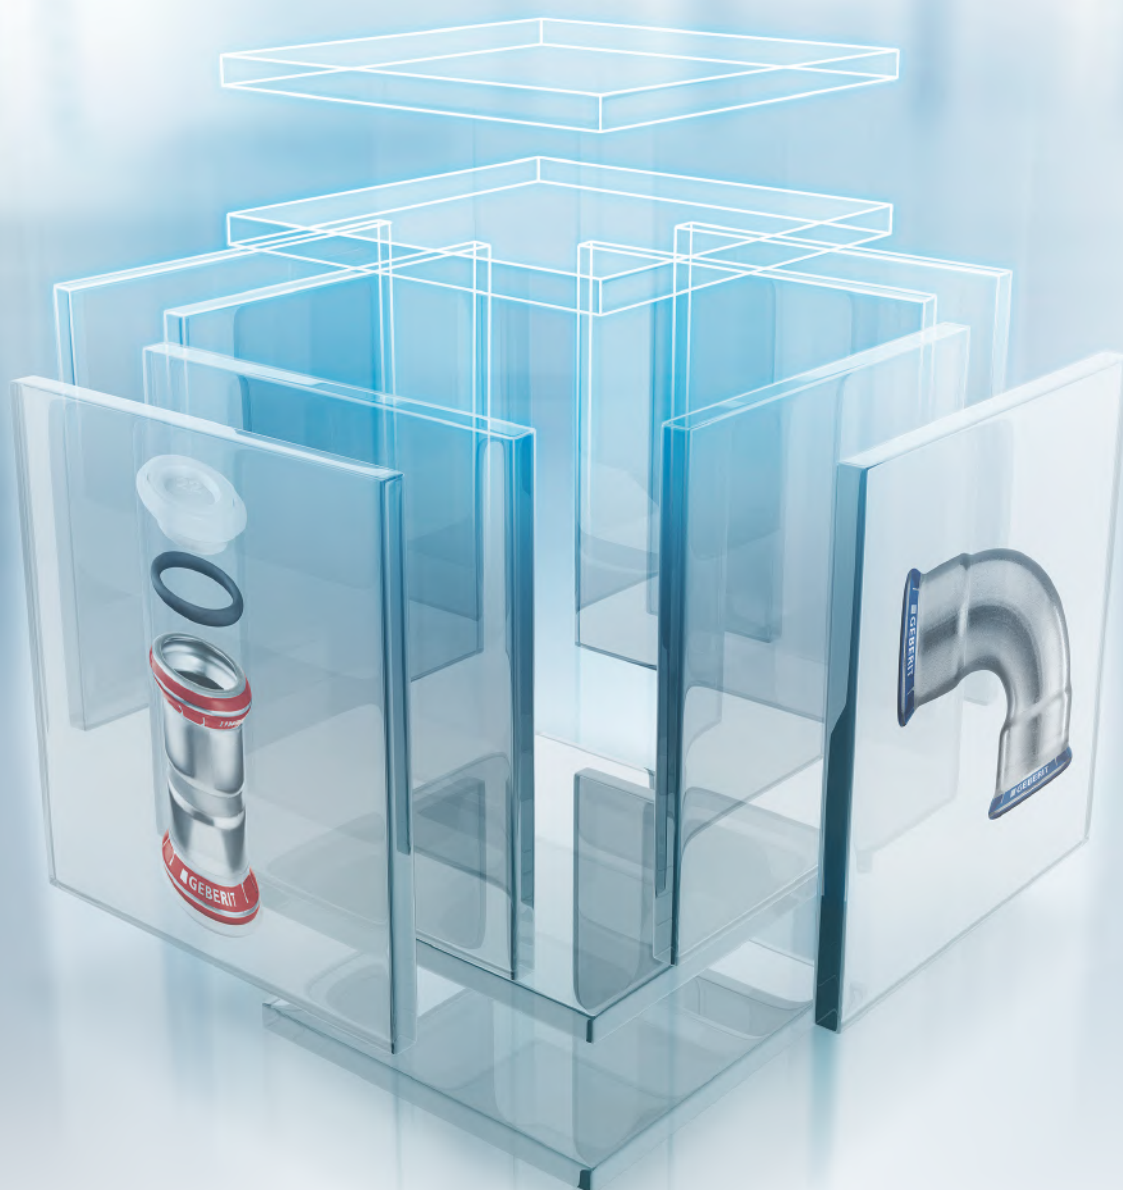

1.1 GEBERIT AANVOERSYSTEMEN

1.1.1 Overzicht Geberit aanvoersystemen


Met de aanvoersystemen van metaalcomposiet, kunststof en metaal biedt Geberit oplossingen voor de meest uiteenlopende toepassingen met vloeibare en gasvormige media.

De optimaal op elkaar afgestemde systeemcomponenten worden ingestoken of verperst. Door het insteken of verpersen van buizen en fittingen ontstaan permanente, vorm- en trekvast, dichte buisverbindingen.

Geberit insteekstelsysteem

Geberit insteekstelsysteem		Materiaal systeembuis/-buizen
Geberit PushFit		Multilayer PE-RT II / Al / PE-RT II

Geberit perssystemen

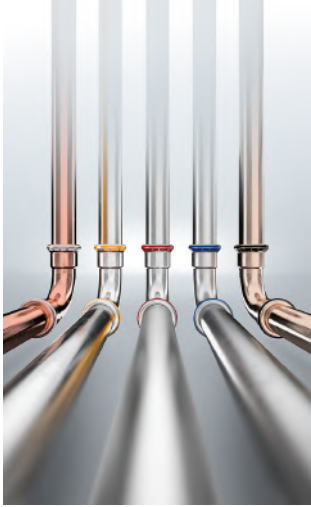Geberit perssysteem		Materiaal systeembuis/-buizen
Geberit FlowFit		Multilayer PE-RT II / Al / PE-RT II
Geberit Mapress rvs		- CrNiMo-staal 1.4401 - CrNiMo-staal 1.4401 met PP-mantel - CrMoTi-staal 1.4521 - CrTi-staal 1.4520
Geberit Mapress Therm		- Ongelegeerd staal 1.0034, uitwendig verzinkt - Ongelegeerd staal 1.0034, uitwendig verzinkt, met PP-mantel
Geberit Mapress C-staal		Ongelegeerd staal 1.0215, inwendig en uitwendig verzinkt
Geberit Mapress koper		Koper CW024A conform NEN-EN 1057
Geberit Mapress CuNiFe		Koper-nikkel-ijzerlegering CuNi10Fe1.6Mn, 2.1972.11

1.1.2 Meest frequente toepassing van de Geberit aanvoersystemen

Voor elk Geberit aanvoersysteem worden hieronder de meest voorkomende toepassingen opgesomd. Verdere gebruiksdoeleinden (media) samen met de bedrijfstemperaturen en bedrijfsdrukken zijn in de betreffende toepassingsoverzichten opgenomen.



De actuele toepassingsoverzichten kunnen in de online catalogus worden teruggevonden.



Voor elke toepassing moeten de operationele parameters, die in de relevante goedkeuringen, normen en technische voorschriften zijn vermeld, in acht worden genomen. Deze kunnen van de gegevens in de toepassingsoverzichten afwijken.

Geberit PushFit

Het flexibele Geberit PushFit insteeksysteem met de vormvaste meerlagenbuizen is onder andere geschikt voor volgende toepassingen:

- drinkwaterinstallaties
- verwarmings- en koelwatersystemen
- persluchtsystemen
- onderdrukinstallaties

Geberit FlowFit

Het flexibele Geberit FlowFit perssysteem met de vormvaste meerlagenbuizen en het uitgebreide fittingassortiment is onder andere geschikt voor volgende toepassingen:

- drinkwaterinstallaties
- verwarmings- en koelwatersystemen
- persluchtsystemen
- onderdrukinstallaties

Geberit Mapress

De vormvaste Geberit Mapress perssystemen met de bijbehorende systeembuizen, de verschillende afdichtingsmaterialen en het brede fittingassortiment zijn bijzonder geschikt voor installaties waar de hoogste eisen aan worden gesteld.

Geberit Mapress is onder andere geschikt voor volgende toepassingen:

- drinkwaterinstallaties
- verwarmings- en koelwatersystemen
- proceswaterverdeling
- onderdrukinstallaties
- leidingsystemen voor oliehoudende media
- toepassingen voor verzadigde stoom
- verdeling van technische gassen
- overige industriële toepassingen

1.1.3 Bestendigheid tegen vloeibare en gasvormige media

Naast het gebruik voor drinkwater en verwarmingswater kunnen Geberit aanvoersystemen ook voor andere vloeibare en gasvormige media worden ingezet. Het medium zelf kan onder omstandigheden soms door buizen of fittingen veranderd worden. De geschiktheid van de Geberit aanvoersystemen voor verschillende systemen wordt dus niet alleen door de bestendigheid van de buizen bepaald, maar hangt ook van het toepassingsgebied van het medium af.



De actuele toepassingsoverzichten kunnen in de online catalogus worden teruggevonden.

Worden Geberit aanvoersystemen voor andere dan de vermelde toepassingen ingezet, dan moet de bestendigheid van de leiding- en afdichtingsmaterialen worden gecontroleerd en moet een vrijgave door Geberit plaatsvinden.

Voor de vrijgave zijn vereist:

- product- en veiligheidsinformatiebladen van het medium (MSDS Material safety Data Sheet)
- informatie over de concentratie
- inwerkingsduur, frequentie en volumestroom (bij chemische desinfectie)
- monster van het medium (alleen na overleg)
- geplande bedrijfstemperatuur
- geplande bedrijfsdruk
- maximale storingstemperatuur
- relevante omgevingsomstandigheden (bijv. geleiding van de leiding door cleanroom, hoge luchtvochtigheid, permanent vochtige, agressieve omgeving)

1.2 GEBERIT MAPRESS

1.2.1 Geschiedenis van Geberit Mapress

Al decennialang staat Geberit Mapress voor economische leidingsystemen met technologisch doordachte verbindingstechnologie. Hiermee heeft Geberit Mapress al voor generaties van installateurs de weg van ingewikkelde verbindingstechnologieën tot de eenvoudige en veilige verpersing vrijgemaakt. Met zijn veelzijdigheid aan robuuste materialen, het uitgebreide assortiment en de talrijke combinatiemogelijkheden overtuigt Geberit Mapress door zijn brede inzetbaarheid en is die uit dagelijkse huistechniek niet meer weg te denken. Ook in industriële en maritieme toepassingen heeft Geberit Mapress zijn prestaties en betrouwbaarheid bewezen.

1.2.2 Overzicht Geberit Mapress

Geberit Mapress zijn aanvoersystemen van metaal waarbij de buizen en fittingen door verpersen worden verbonden tot een permanent, technisch dicht leidingsysteem.

Voor het verpersen van de buizen en fittingen biedt Geberit persmachines, adapters, perskettingen en servicevrije persbekken aan.

Geberit Mapress systeem		Materiaal systeembuis/-buizen
Geberit Mapress rvs		• CrNiMo-staal 1.4401 • CrNiMo-staal 1.4401 met PP-mantel • CrMoTi-staal 1.4521
Geberit Mapress Therm		• CrTi-staal 1.4520
Geberit Mapress C-staal		• Ongelegeerd staal 1.0034, uitwendig verzinkt • Ongelegeerd staal 1.0034, uitwendig verzinkt, met PP-mantel • Ongelegeerd staal 1.0215, inwendig en uitwendig verzinkt

Geberit Mapress systeem	Materiaal systeembuis/-buizen
Geberit Mapress koper	• Koper CW024A conform NEN-EN 1057
Geberit Mapress CuNiFe	• Koper-nikkel-ijzerlegering CuNi10Fe1.6Mn, 2.1972.11

2 / 2

1.2.3 Kleurconcept Geberit Mapress persfittings

Geberit Mapress persfittings hebben een kleurmarkering.

De kleur van de persindicatoren op de persfittings maakt een duidelijke toewijzing van de persfittings aan een Geberit Mapress systeem mogelijk.

De kleur van de beschermkappen geeft aan welke afdichtring in de persfitting is geplaatst en dit vormt een aanwijzing voor het gebruiksdoel. De gele afdichtring van HNBR is bijvoorbeeld geschikt voor gasinstallaties. Het toegestane gebruik, dat van andere factoren afhangt, moet geval per geval worden gecontroleerd.

De persfittings zijn in volgende combinaties van persindicatorkleur, beschermkap en afdichtring beschikbaar:

Geberit Mapress systeem	Persindicatorkleur		Beschermkap			
			Zonder	Transparant	Geel	Zwart
Geberit Mapress rvs	Blauw		CIIR zwart (LABS-vrij) 	CIIR zwart 	HNBR geel 	FKM blauw 
Geberit Mapress Therm	Oranje		CIIR zwart 	—	—	—
Geberit Mapress C-staal	Rood		—	CIIR zwart 	—	FKM blauw 
Geberit Mapress koper	Wit		—	CIIR zwart 	HNBR geel 	FKM blauw 
Geberit Mapress CuNiFe	Zwart		—	CIIR zwart 	—	FKM blauw 

— Combinatie niet beschikbaar

1.2.4 Persverbinding


Door het verpersen van persfitting en systeembuis wordt een vorm- en trekvlaste, technisch dichte verbinding tot stand gebracht.

Geberit Mapress persverbinding


Geberit Mapress persverbindingen worden met Geberit persmachines of met compatibele persmachines gebruik makende van de originele Geberit persopzetstukken gerealiseerd. De persopzetstukken omvatten persbekken, perskettingen, adapters.

De buisdiameters 12–35 mm worden met persbekken verperst. Daardoor ontstaat een persverbinding met een zeshoekige vervorming, die als "hexagoon" wordt omschreven.

De buisdiameters 35–108 mm worden met perskettingen en de bijbehorende adapter verperst. Daardoor ontstaat een persverbinding met een citroenvormige vervorming die als lemon-shape-contour wordt omschreven.

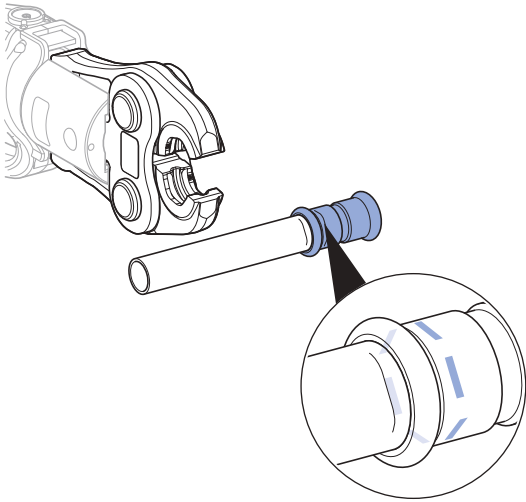


Afbeelding 1: Met persbek gemaakte persverbinding (hexagoon)

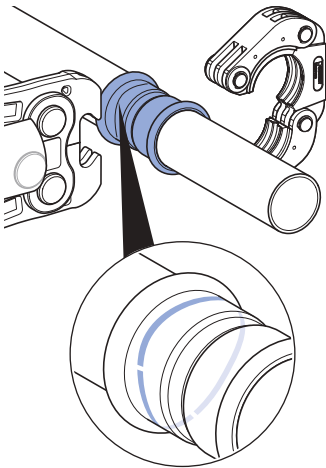

Afbeelding 2: Met persketting gemaakte persverbinding (lemon-shape-contour)

Opbouw Geberit Mapress persfitting

De opbouw van de Geberit Mapress persfittingen wordt aan de hand van het voorbeeld van de Geberit Mapress sok getoond:

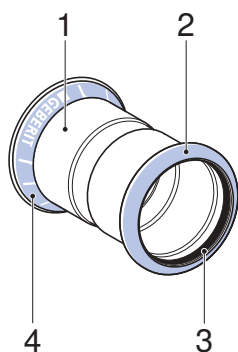

Afbeelding 3: Opbouw Geberit Mapress sok

- 1 Lichaam van de fitting
- 2 Gevormde afdichtingskamer van de fitting
- 3 Afdichtring
- 4 Persindicator

Afdichtring

De speciale contour van de afdichtringen CIIR zwart en HNBR geel zorgt er bij de druktest voor dat niet verperste fittingen ondicht zijn en verhindert zo latere schade tijdens het gebruik.


Het gebruik van de individuele afdichtringen met de verschillende Geberit Mapress systemen is afhankelijk van de betreffende goedkeuringen.

Afdichtring	Niet geperst niet dicht
CIIR zwart	✓
HNBR geel	✓
EPDM zwart	✗
FKM blauw	✗
FKM wit	✗

- ✓ Van toepassing
- ✗ Niet van toepassing

Beschermkap

De beschermkap beschermt de binnenkant van de fitting en de afdichtring tegen stof en vuil. De kleur van de beschermkap geeft het toepassingsbereik aan.



- 1 Beschermkap

Persindicator


De persindicator bevat volgende informatie:

- De kleur van de persindicator geeft het materiaal van de fitting aan.
- De persindicator geeft fabrikant en diameter van de fitting aan.
- Een intacte persindicator wijst op een onverperste verbinding.
- Een gescheurde, eenvoudig te verwijderen persindicator wijst op een verperste verbinding.

Verpersing


Bij het verpersen van de persfitting met de ingestoken systeembuis worden persmof, afdichtingskamer van de fitting en buis vervormd. Hierdoor ontstaat een persverbinding die zich door twee kenmerken onderscheidt:

- De vervorming van de persmof zorgt voor de vastheid van de verbinding.
- De vervorming van de afdichtingskamer van de fitting met de afdichtring zorgt voor de dichtheid van de verbinding.

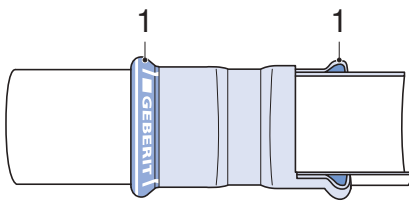

Afbeelding 4: Persverbinding vóór het verpersen

- 1 Onverperste afdichtingskamer van de fitting met persindicator en geplaatste afdichtring






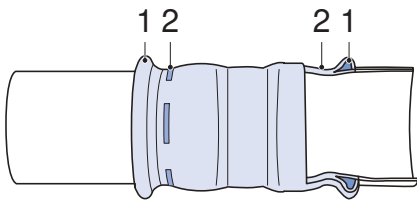


Afbeelding 5: Persverbinding na het verpersen

- 1 Vervormde afdichtingskamer van de fitting
2 Vervormde persfitting / vervormde buis

Markering van de persverbinding

Bij het gebruik van Geberit persbekken en -kettingen is op de vervorming van de persverbinding een markering te herkennen. Op de markering kan worden afgelezen welk persopzetstuk werd gebruikt.

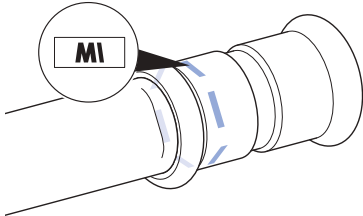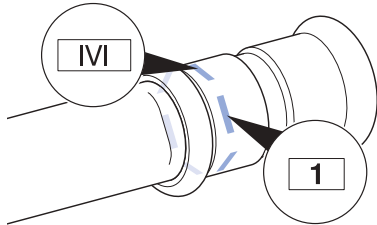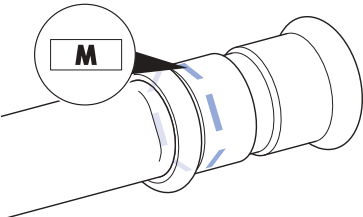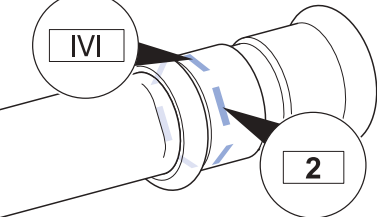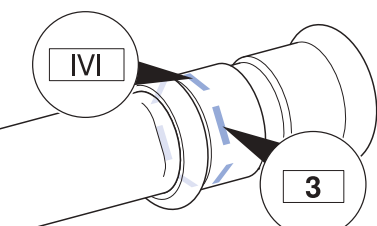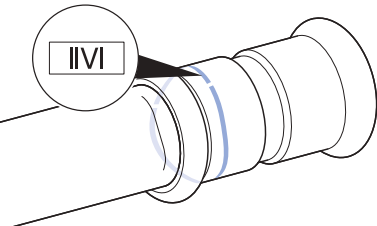Compatibiliteit	Persbek verzinkt	Persbek zwart
[1]	 	 
[2]	 	 
[3]	—	 
Compatibiliteit		Persketting zwart
[2] [2XL] [3]	—	 

— Niet van toepassing

Opgave van de compatibiliteit van persbekken, adapters en kettingen en persmachines

Om de persbekken, adapters en kettingen aan de persmachines te kunnen toewijzen, heeft Geberit compatibiliteiten ingevoerd. De compatibiliteit wordt in de documenten door een getal tussen vierkante haakjes, bijv. [2], en op de producten in een kader, bijv. [2], weergegeven. Voor een overzicht van de compatibele persmachines zie Technisch Informatieblad "Compatibele persmachines voor de Geberit perssystemen", die jaarlijks wordt geactualiseerd.

1.2.5 Recirculatie

Recycling

Na het einde van de levensduur kan het Geberit Mapress systeem in zijn verschillende onderdelen uit elkaar worden gehaald en kunnen de verschillende materialen worden gerecycled.

Tabel 1: Recycling van Geberit Mapress koper

Component	Materiaal	Recyclingcode	Recycling	Opmerking
Fittingen van metaal	Cu-DHP koper CW024A	–	Oud metaal	Terugname materiaal door recyclingonderneming
Fittingen van metaal	Cu-DHP koper CW024A, verchroomd	–	Oud metaal	
Persindicator	PET-PS-PET		Kunststofrecycling	
Afdekkappen	PE-HD		Kunststofrecycling	
Omverpakking	PE Karton	–	Kunststofrecycling Papierrecycling	

1.3 GEBERIT MAPRESS KOPER

1.3.1 Overzicht Geberit Mapress koper

Geberit Mapress koper is een aanvoersysteem met persfittingen uit volgende materialen:

- koper
- brons
- messing

Het assortiment van Geberit Mapress koper bevat geen koperen buizen. De fittingen van het Geberit Mapress koper assortiment zijn toegestaan voor verpersing van koperen buizen conform EN 1057:2006+A1:2010.

Door de veelzijdige combinatiemogelijkheden van buizen, fittingen en afdichtringen is Geberit Mapress koper geschikt voor vele toepassingen in gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw.

Voor elk Geberit Mapress koper systeem zijn hieronder de meest frequente toepassingen opgesomd. Verdere gebruiksdoeleinden (media) samen met de bedrijfstemperaturen en bedrijfsdrukken zijn in de betreffende toepassingsoverzichten opgenomen.



De actuele toepassingsoverzichten kunnen in de online catalogus worden teruggevonden.



Voor elke toepassing moeten de operationele parameters, die in de relevante goedkeuringen, normen en technische voorschriften zijn vermeld, in acht worden genomen. Deze kunnen van de gegevens in de toepassingsoverzichten afwijken.

Geberit Mapress koper

Afdicht-ring	Fitting	Buis	Diameter buis en fitting gecombineerd	Meest frequente toepassingen
CIIR zwart	Koper	Koperen buis conform EN 1057:2006+A1:2010	d12–54 mm	• Drinkwater koud en warm tot 100 °C • Verwarmingswater • Koelwater met en zonder antivries • Stadsverwarmingswater ≤ 120 °C • Bedrijfswater • Perslucht (olieklasse 0–3) • Onderdruk • Inerte gassen (bijv. stikstof)
EPDM zwart			d66.7–108 mm	

Geberit Mapress koper, gas

Afdicht-ring	Fitting	Buis	Diameter buis en fitting gecombineerd	Meest frequente toepassingen
HBNR geel	Koper	Koperen buis conform EN 1057:2006+A1:2010	d15–54 mm	• Aardgassen • Vloeibare gassen • Biogassen

Geberit Mapress koper, FKM blauw

Afdicht-ring	Fitting	Buis	Diameter buis en fitting gecombineerd	Meest frequente toepassingen
FKM blauw	Koper	Koperen buis conform EN 1057:2006+A1:2010	d15–54 mm	• Warmtemedium (zonne-energie/solar) • Minerale en smeeroliën • Brandstoffen (bijv. diesel) • Perslucht (olieklasse 0–X)

1.3.2 Systeemcomponenten

Het Geberit Mapress koper systeem omvat naast de persfittingen van koper ook fittingen van brons en messing. Het assortiment bestaat uit volgende componenten:

- fittingen met systeemafdichtingen
- basisarmaturen
- toebehoren
- gereedschap

Geberit Mapress koper persfittingen

Tot het assortiment van Geberit Mapress koper behoren persfittingen van CuDHP koper (CW 024A) en persfittingen van brons conform EN1982 en persfittingen van messing.

Geberit Mapress koper persfitting met afdichtring CIIR zwart



Buitendiameter	12–54 mm
Omschrijving	• Persfitting van CuDHP koper voor het verpersen van koperen kwaliteitsbuizen conform NEN-EN 1057, voor sanitaire en industriële toepassingen • Transparante beschermkap • Witte persindicator • Afdichtring CIIR zwart
Eigenschappen	• Niet geperst niet dicht

Geberit Mapress koper persfitting met afdichtring EPDM zwart



Buitendiameter	66,7–108 mm
Omschrijving	• Persfitting van CuDHP koper voor het verpersen van koperen kwaliteitsbuizen conform NEN-EN 1057, voor sanitaire en industriële toepassingen • Transparante beschermkap • Witte persindicator • Afdichtring EPDM zwart



Bij Geberit Mapress koper moet voor diameters groter dan 54 mm de afdichtring EPDM zwart worden gebruikt.

Geberit Mapress koper persfitting met afdichtring FKM blauw


Buitendiameter	15–54 mm
Omschrijving	• Persfitting van CuDHP koper, messing of brons voor het verpersen van koperen kwaliteitsbuizen conform NEN-EN 1057, voor speciale toepassingen, bijv. toepassingen met zonne-energie • Afdichtring FKM blauw • Witte persindicator • Zwarte beschermkap

Geberit Mapress koper persfitting met afdichtring HNBR geel

Buitendiameter	15–54 mm
Omschrijving	• Persfitting van CuDHP koper, messing of brons voor het verpersen van koperen kwaliteitsbuizen conform NEN-EN 1057, voor gasinstallaties (natuurlijke en vloeibare gassen) • Afdichtring HNBR geel • Witte persindicator • Gele beschermkap
Eigenschappen	• Niet geperst niet dicht

Fittingen

Standaardfittingen

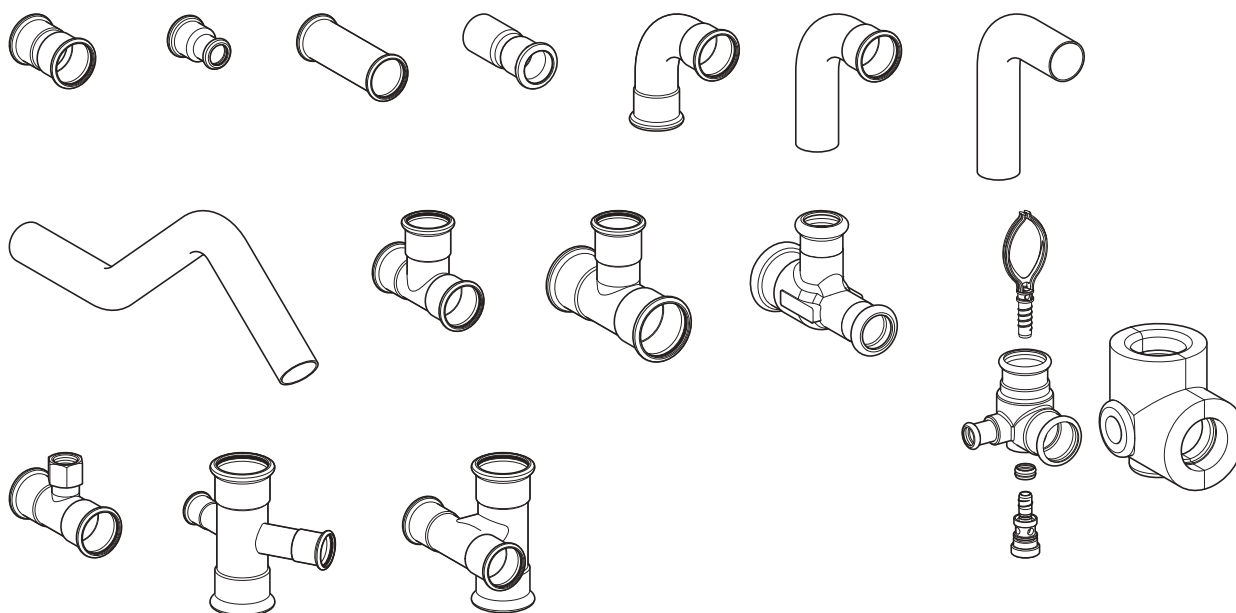


Afbeelding 6: Geberit Mapress koper standaardfittingen

Overgangen permanent




Afbeelding 7: Geberit Mapress koper overgangsmof voor overgangen van koperen buizen op buizen van zacht staal

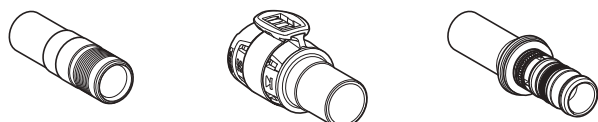

Afbeelding 8: Overgangen van Geberit PushFit, Geberit FlowFit, Geberit Mepla en naar Geberit Mapress



Afbeelding 9: Geberit Mapress koper overgangen met buitendraad en overgangen met binnendraad




Afbeelding 10: Geberit Mapress koper overgangsknie 90°

Overgangen en verbindingen demontabel



Afbeelding 11: Geberit Mapress koper overgangen en 3-d overgangskoppelingen



Afbeelding 12: Geberit Mapress overgangen met MasterFix




Afbeelding 13: Flensverbindingen

Eindkappen




Afbeelding 14: Geberit Mapress koper perskap

Muurplaten

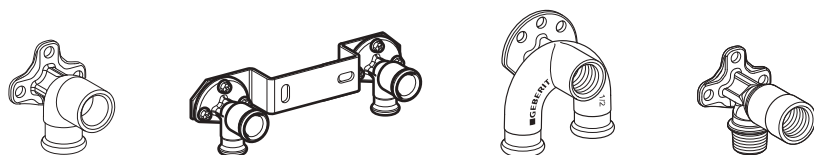


Afbeelding 15: Geberit muurplaten, roestvast staal en brons

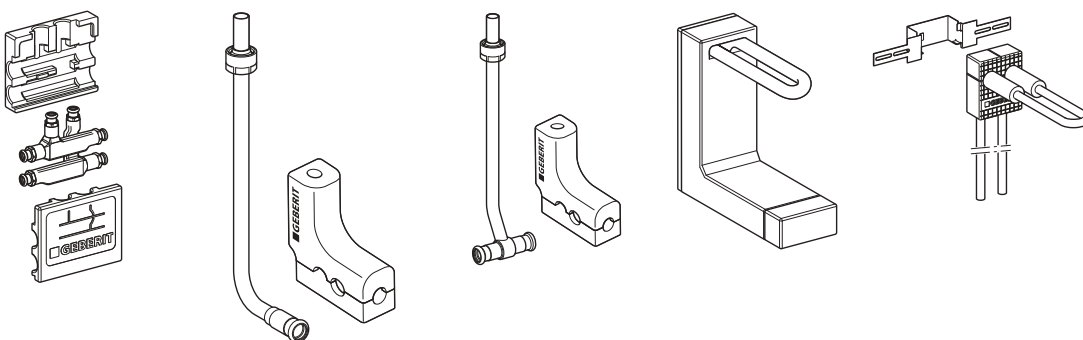


Afbeelding 16: Geberit muurplaten voor verwarming

Toebehoren

Voor Geberit Mapress koper is er volgend toebehoren:

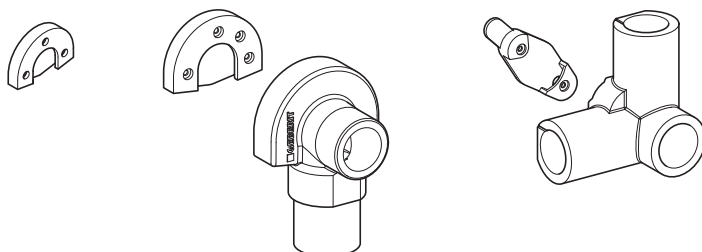

Afbeelding 17: Geberit isolaties voor muurplaten



Afbeelding 18: Geberit dichtingstape



CIIR zwart

EPDM zwart

HNBR geel

FKM blauw

Afbeelding 19: Geberit Mapress afdichtringen




EPDM zwart

FPM groen

Vezelcomposiet

Afbeelding 20: Geberit Mapress vlakafdichtingen en flensafdichtingen

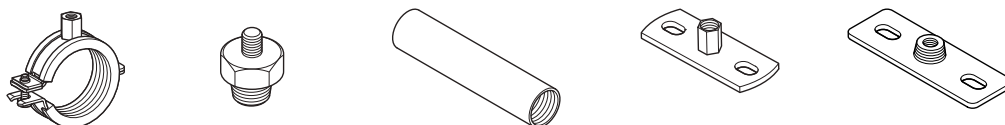

Afbeelding 21: Geberit bevestigingen voor buizen

Basisarmaturen



Afbeelding 22: Geberit Mapress spindelafsluiters



Afbeelding 23: Geberit Mapress kogelkraan



Afbeelding 24: Geberit Mapress rvs terugslagventiel, geflenst

Meer informatie over de verschillende uitvoeringen en toepassingen en over diverse toebehoren zoals bedieningshendels, grepen en spindelverlengstukken kunnen in de online catalogus worden teruggevonden.


Gereedschap

Voor Geberit Mapress zijn er volgende gereedschappen:

- Geberit Mapress persopzetstukken
 - persbekken
 - perskettingen en adapters
- Geberit Mapress buissnijder
- Geberit buisontbramer
- Geberit ontmantelapparaat
- Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift
- Geberit persmachines


1.3.3 Toepassingsvoorbeelden fittingen

Geberit Mapress koper overgangen permanent

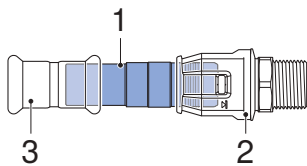


Afbeelding 25: Overgang naar Geberit PushFit

- 1 Geberit PushFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinden
- 2 Geberit PushFit steekfitting
- 3 Geberit Mapress koper persfitting (sok)

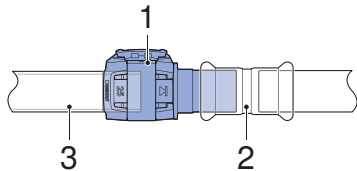


Afbeelding 26: Overgang naar Geberit FlowFit

- 1 Geberit FlowFit overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde
- 2 Geberit Mapress koper persfitting (sok)
- 3 Geberit systeembuis ML of systeembuis PB

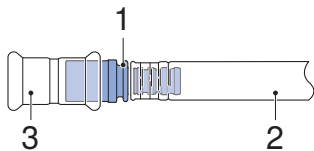

Afbeelding 27: Overgang naar Geberit Mepla


- 1 Geberit Mepla overgang naar Geberit Mapress, met insteekeinde
- 2 Geberit Mepla systeembuis
- 3 Geberit Mapress koper persfitting (sok)



Afbeelding 28: Overgang naar binnendraad


- 1 Geberit Mapress koper overgang met buitendraad
- 2 Sok met binnendraad
- 3 Koperen buis conform NEN-EN 1057

Geberit Mapress koper aansluitingen voor verwarming

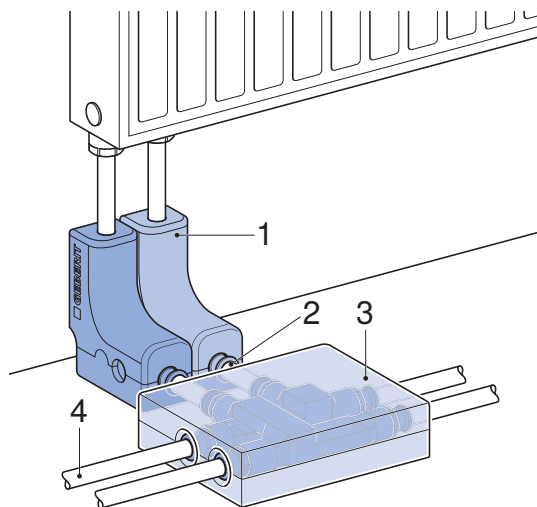


Afbeelding 29: Radiatoraansluiting bij leidingverloop met afstand tot de muur

- 1 Geberit Mapress radiatoraansluiting 90° met isolatiebox en schroefaansluiting voor Euroconus
- 2 Geberit Mapress C-staal buisstuk uitwendig verzinkt
- 3 Geberit Mapress kruising-T-stuk met isolatiebox
- 4 Koperen buis conform NEN-EN 1057 (aanvoer-/retourleiding)

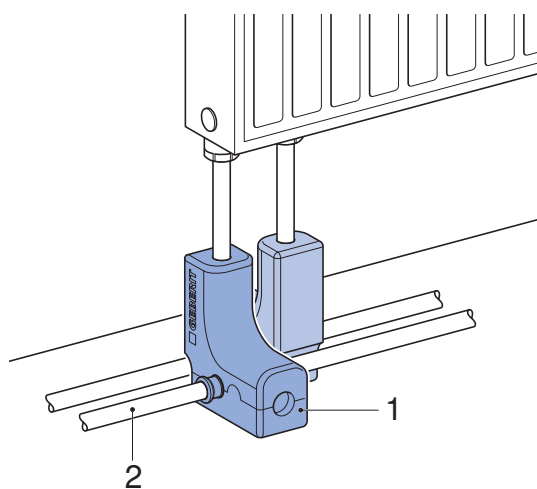


Afbeelding 30: Radiatoraansluiting bij leidingverloop dicht bij de muur

- 1 Geberit Mapress radiatoraansluit-T-stuk met isolatiebox en schroefaansluiting voor Euroconus
- 2 Koperen buis conform NEN-EN 1057 (aanvoer-/retourleiding)

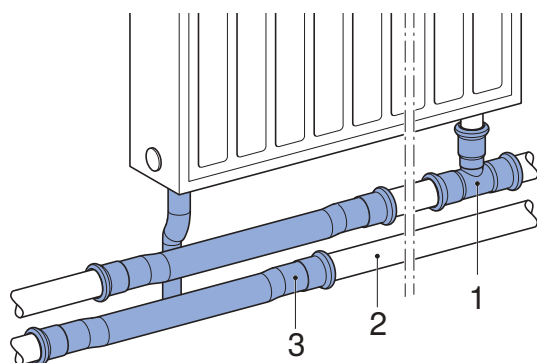


Afbeelding 31: Aansluiting bij opbouwleiding (plint), met afstand tussen aanvoer- en retourleiding

- 1 Geberit Mapress koper verloop T-stuk
- 2 Koperen buis conform NEN-EN 1057 (aanvoer-/retourleiding)
- 3 Geberit Mapress koper set T-stuk aansluitingen voor retourleiding

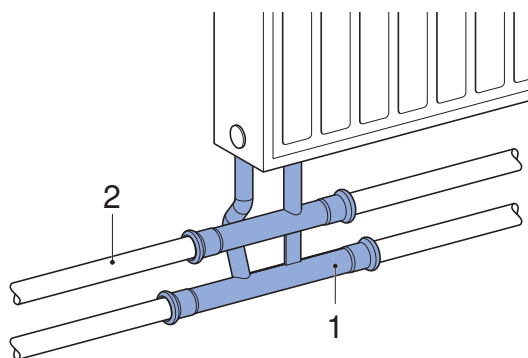


Afbeelding 32: Aansluiting bij opbouwleiding (plint), met aansluiting 4 cm

- 1 Geberit Mapress koper aansluit-T-stuk voor aanvoer- en retourleiding
- 2 Koperen buis conform NEN-EN 1057 (aanvoer-/retourleiding)

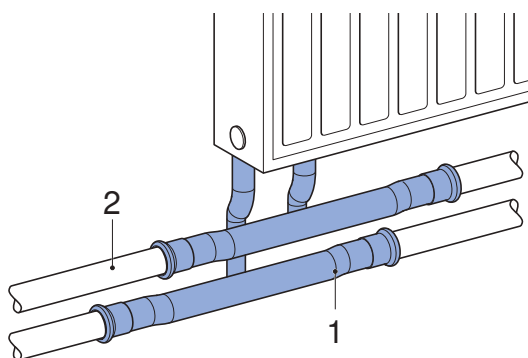


Afbeelding 33: Aansluiting bij opbouwleiding (plint), met uittrekbare aansluiting

- 1 Geberit Mapress koper set T-stuk aansluitingen voor aanvoer- en retourleiding
- 2 Koperen buis conform NEN-EN 1057 (aanvoer-/retourleiding)

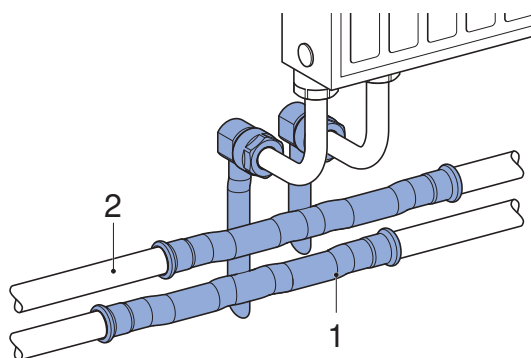


Afbeelding 34: Plintaansluiting met schroefaansluiting voor Euroconus

- 1 Geberit Mapress Koper set T-stuk aansluitingen voor aanvoer en retour, met schroefaansluiting voor Euroconus
- 2 Koperen buis conform NEN-EN 1057 (aanvoer-/retourleiding)

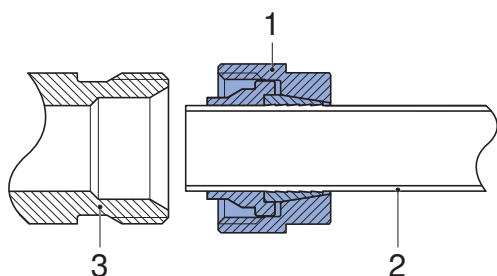


Afbeelding 35: Schroefaansluiting voor Euroconus

- 1 Geberit schroefaansluiting voor Euroconus
- 2 Koperen buis conform NEN-EN 1057 (aanvoer-/retourleiding)
- 3 Ventielkraanblok met Euroconus

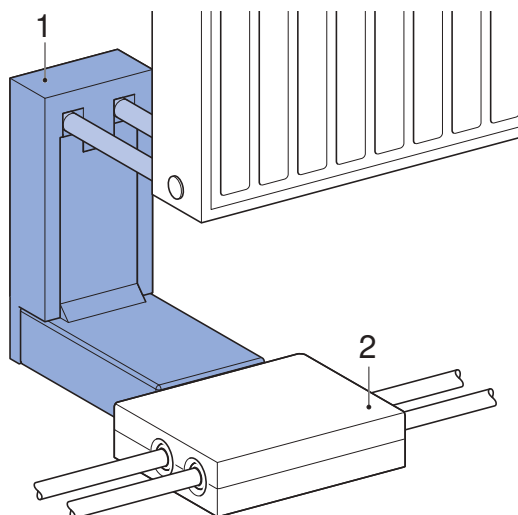

Afbeelding 36: Radiatoraansluitbox type C voor hogere dekvloerconstructies

- 1 Geberit Mapress type C aansluitbox
- 2 Geberit Mapress kruising-T-stuk met isolatiebox

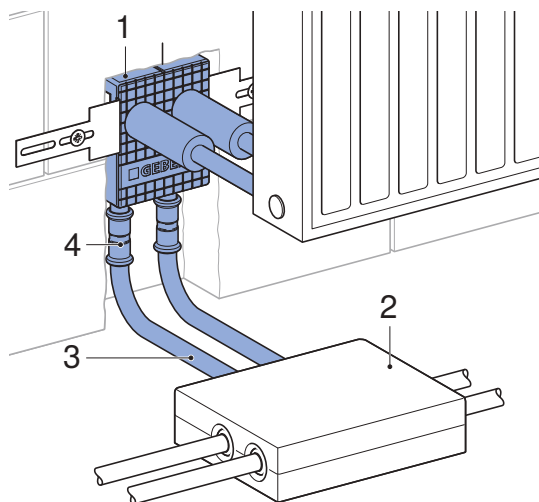

Afbeelding 37: Radiatoraansluitbox type L voor lagere dekvloerconstructies

- 1 Geberit Mapress type L aansluitbox
- 2 Geberit Mapress kruising-T-stuk met isolatiebox
- 3 Koperen buis conform NEN-EN 1057 (aanvoer-/retourleiding)
- 4 Geberit Mapress koper sok

1.3.4 Systeemeigenschappen

De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste systeemeigenschappen van Geberit Mapress koper:

Eigenschap		Betekenis
Diffusiedichtheid		Geberit Mapress koper fittingen en persverbindingen zijn diffusiedicht.
Bestendigheid tegen heet water		Permanent 0–100 °C, stadsverwarmingswater ≤ 120 °C ¹⁾
Bestendigheid tegen koude		Tot -30 °C op voorwaarde dat het medium in de buis niet bevriest.
Materiaalafname		Bij naleving van de aanbevolen stroomsnelheid vindt in de leiding geen materiaalafname plaats.
UV-bestendigheid		UV-bestendig
Corrosiebestendigheid		Verregaand corrosiebestendig in normale, droge omgeving en tegen een hele reeks vloeistoffen en gasvormige media. Bij contact met sulfide-, nitriet- en ammoniumhoudende bouwmaterialen en bij het plaatsen in een agressieve omgeving is een bescherming tegen corrosie vereist.
Elektrische geleidbaarheid		Elektrisch geleidend, moet in de hoofdpotentiaalvereffening worden geïntegreerd.
Overdracht van contactgeluid		Bij ontkoppeling van het bouwwerk vindt geen overdracht van contactgeluid plaats.
Brandgedrag		Koperen buizen zijn niet brandbaar.

1) Verdere informatie over de bedrijfstemperaturen samen met de toepassingen en de bedrijfsdrukken is in de betreffende toepassingsoverzichten opgenomen. De actuele toepassingsoverzichten kunnen in de online catalogus worden teruggevonden.

1.3.5 Certificering

Certificering Geberit-vestigingen

De Geberit vestigingen zijn conform EN ISO 9001, EN ISO 14001 en EN ISO 45001 gecertificeerd.

Certificaten Geberit Mapress systemen

De diverse Geberit Mapress leidingsystemen beschikken voor een hele reeks toepassingen over de vereiste certificaten. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van Geberit Mapress systemen voor volgende toepassingen met certificaten goedgekeurd:

- drinkwaterinstallaties
- gasinstallaties
- industriële toepassingen
- scheepsbouw



Certificaten gelden uitsluitend voor het geteste en met Geberit persgereedschappen verperste Geberit Mapress-systeem, bestaande uit Geberit Mapress fittingen en Geberit Mapress systeemleidingen of Geberit Mapress fittingen en koperen leidingen conform NEN-EN 1057.

Combinaties van Geberit Mapress systeemcomponenten met componenten van andere fabrikanten vallen niet onder de certificaten. Bij dergelijke gemengde installaties vervalt de systeemgarantie van Geberit.

Certificaten Geberit Mapress koper

De Geberit Mapress koper systemen beschikken over certificaten van o.a. de volgende instanties:

Certificeringsinstantie	Toepassing
KIWA	Drinkwaterinstallaties
KIWA-Gastec	Aardgasinstallatie
TÜV	TÜV-componentcertificaat met aanvullend rapport voor industriële toepassingen
DIBt	Industriële toepassingen
ABS	Scheepsbouw
BV	
CCS	
RINA	
RMRS	

1.3.6 Normatieve eisen

De volgende normen en voorschriften bevatten fundamentele eisen aan de kwaliteit van koperen buizen voor gas- en drinkwaterinstallaties:

Norm/regel	Titel	Opmerking
NEN-EN 1057:2006+A1:2010	Koper en koperlegeringen - naadloze ronde buizen van koper voor water- en gasleidingen voor sanitairinstallaties en verwarmingsinstallaties	
NEN-EN 13349	Koper en koperlegeringen - Vooraf geïsoleerde koperen buizen met een massieve bedekking	
DIN 50929-3:2024-05	Corrosie van metalen - corrosiewaarschijnlijkheid van metalen materialen bij externe corrosiebelasting - Deel 3: leidingen en componenten in bodems en waterlopen	Beschrijft maatregelen voor de corrosiebescherming, onder andere voor koperen materialen

1.3.7 Technische gegevens

Persfittingsen

Materiaal en materiaaleigenschappen



Tabel 2: Materiaal Geberit Mapress koper persfitting

Materiaalomschrijving	Koper
Korte naam	Cu-DHP
Materiaalnummer EN	CW024A
Materiaalnummer UNS	C12200

Tabel 3: Materiaal Geberit Mapress koper persfitting, brons

Materiaalomschrijving	Brons
Korte naam	CuSn5Zn5Pb2-C
Materiaalnummer EN	CC499K
Materiaalnummer UNS	— ¹⁾

1) Geen nummer conform het Unified Numbering System (UNS)

Tabel 4: Materiaal Geberit Mapress koper persfitting, DR-messing

Materiaalomschrijving	DR-messing
Korte naam	CuZn36Pb2As
Materiaalnummer EN	CW602N
Materiaalnummer UNS	C35330

Tabel 5: Materiaal Geberit Mapress koper persfitting, messing

Materiaalomschrijving	Messing
Korte naam	CuZn40Pb2
Materiaalnummer EN	CW617N
Materiaalnummer UNS	C38000

Informatie over de recyclingcode van persindicator en beschermkap zie hoofdstuk afvoer.



Tabel 6: Fysische eigenschappen Geberit Mapress koper persfitting

Thermische uitzettingscoëfficiënt α bij 20–100 °C	16,6 · 10 ⁻⁶ m/(m·K)	
Thermische geleidbaarheid λ bij 20 °C	305 W/(m·K)	
Specifieke warmtecapaciteit c bij 20 °C	386 J/(kg·K)	
Oppervlakteruwheid k	0,001 mm	
Bouwmateriaalklasse	EN 13501	A1
	DIN 4102 deel 1	A1

Systeemaafdichtingen

Materiaal en temperatuurbestendigheid

Tabel 7: Geberit Mapress systeemaafdichtingen voor Geberit Mapress koper

		Nominale wijdte DN	d [mm]	G	Materiaal	Bedrijfstemperatuur ¹⁾	Niet geperst niet dicht
Afdichtingen	CIIR zwart 	10–50	12–54	—	CIIR	-30 – +120 °C	✓
	EPDM zwart 	60–100	66,7–108	—	Ethyleen-propyleen- dieen-rubber	-30 – +120 °C	—
	HNBR geel 	10–50	12–54	—	HNBR	-20 – +70 °C	✓
	FKM blauw 	10–50	12–54	—	FEPM	-25 – +140 °C Waterachtige media ²⁾ (bijv. stadswarmtenetten) Warmtemedium ³⁾ (zonne- energie/solar)	—
Vlakatdichtingen	EPDM zwart 	15–90	—	1/2 – 3 1/2"	Ethyleen-propyleen- dieen-rubber	0–100 °C	—
	FPM groen 	20–60	—	3/4 – 2 3/8"	FEPM	-30 – +140 °C Waterachtige media ²⁾ (bijv. stadswarmtenetten) Warmtemedium ³⁾ (zonne- energie/solar)	—
	Vezelcomposiet 	15–90	—	1/2 – 3 1/2"	Vezelcomposiet	-30 – +180 °C	—
Flensafdichtingen	Vezelcomposiet 	25–100	28–100	—	Vezelcomposiet	-30 – +180 °C	—
O-ringen ⁴⁾	HNBR geel 	—	—	7/8" 1 1/8" 1 3/8"	HNBR	-20 – +70 °C	—

✓ Van toepassing

— Niet van toepassing / niet toepasbaar

1) Verdere informatie over de bedrijfstemperaturen samen met de toepassingen en de bedrijfsdrukken is in de betreffende toepassingsoverzichten opgenomen. De actuele toepassingsoverzichten kunnen in de online catalogus worden teruggevonden.

2) Gebruik van antivries alleen na vrijgave door Geberit.

3) Bij gebruik in warmtemedia (zonne-energie): Levensduur met collectorstilstand: 200 h/a bij 180 °C, 60 h/a bij 200 °C, totale levensduur: 500 h bij 220 °C.



4) Voor Geberit Mapress schroefbevestigingen conisch dichtend (gas)



Voor elke toepassing moeten de operationele parameters, die in de relevante goedkeuringen, normen en technische voorschriften zijn vermeld, in acht worden genomen. Deze kunnen van de gegevens in de toepassingsoverzichten afwijken.

HOOFDSTUK TWEE

PRAKTIJK

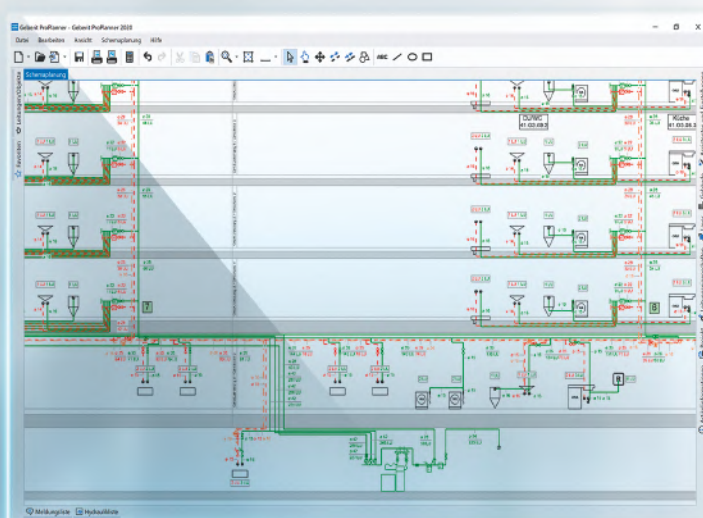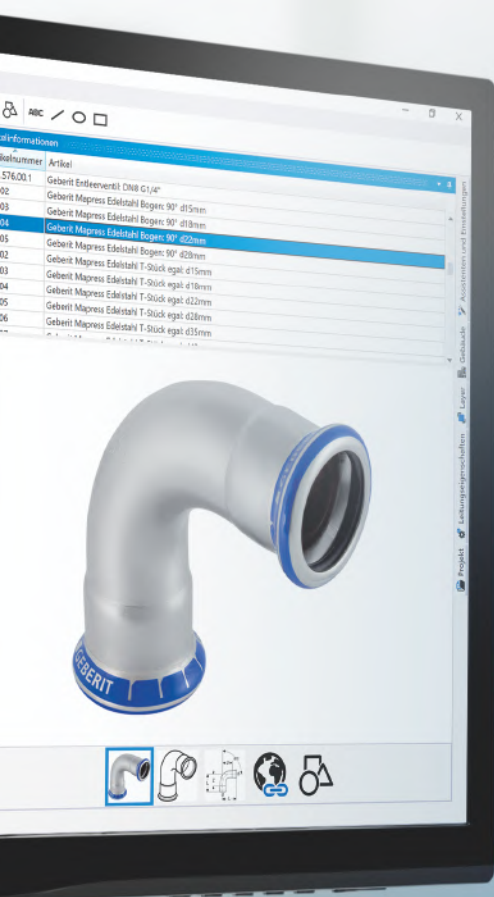

2.1 ISOLATIE VAN LEIDINGSYSTEMEN

Afhankelijk van de bouwsituatie kan de isolatie van leidingsystemen verschillende functies vervullen:

- condensisolatie
- warmte-isolatie
- geluidsisolatie
- opname van geringe leidinguitzettingen

Bij de isolatie van leidingsystemen moeten enkele basisregels in acht worden genomen:

- Om ervoor te zorgen dat isolatie-bestanddelen het leidingmateriaal niet beschadigen, dient de keuze van de isolatie op de toepassing te zijn afgestemd. De gebruiksbeperkingen van de fabrikanten van isolatiematerialen moeten in acht worden genomen.
- Om een reductie van de isolatiewerking te vermijden, moeten isolatiematerialen tegen vochtigheid worden beschermd en gesloten cellen hebben. Een isolatie vervangt geen bescherming tegen corrosie.
- De montage- en installatievoorschriften van de fabrikanten van isolatiemateriaal moeten in acht worden genomen.
- Halve isolatieschalen zijn niet geschikt voor de opname van geringe uitzetting van de leidingen.
- De opname van geringe leidinguitzetting is alleen in zachte isolatie mogelijk.
- Deze keuze van de isolatie moet overeenkomstig de toepassing gebeuren.

2.1.1 Isolatie van drinkwaterleidingen

Bij drinkwaterleidingen vervult de isolatie onder andere de functie om de drinkwaterkwaliteit te behouden. Koudwaterleidingen moeten tegen opwarming, warmwaterleidingen tegen warmteverlies worden geïsoleerd.

Een ontbrekende of ongeschikte isolatie heeft volgende consequenties:

- Bij koudwaterleidingen kan de waterkwaliteit door opwarming gevaar lopen, bijv. door de vorming van legionellabacteriën. Koude ongeïsoleerde leidingen kunnen ook leiden tot condensvorming, hetgeen in bepaalde omstandigheden uitwendige corrosie kan bevorderen.
- Bij warmwater- en circulatieleidingen kan de waterkwaliteit door warmteverlies gevaar lopen, bijv. door de vorming van legionellabacteriën. Het warmteverlies leidt bovendien tot een verhoogd energieverbruik.

2.1.2 Isolatie van verwarmings- en proceswaterleidingen

Verwarmings- en proceswaterleidingen moeten tegen warmteverlies worden geïsoleerd.

Een ontbrekende of ongeschikte isolatie leidt onder andere tot energieverliezen.

2.1.3 Geluidsisolatie


Geberit aanvoersystemen veroorzaken bij een deskundig systeemontwerp en installatie geen eigen geluiden. Wel kunnen ze geluiden overbrengen van bijvoorbeeld aangesloten kranen en sanitairelementen.

Leidingen moeten in zo'n geval met een contactgeluidsisolatie worden uitgerust waardoor het leidingsysteem van het bouwwerk wordt ontkoppeld, bijv. bij doorvoering of door het gebruik van geïsoleerde beugels. De isolatie moet vakkundig en consequent worden uitgevoerd. De dikte van de isolatie is hierbij niet van doorslaggevend belang.


Geluidsisolaties voor muurplaten

Om overdracht van contactgeluid te vermijden dienen muurplaten bij de bevestiging met een geluidsisolatieset van het bouwwerk worden ontkoppeld. Daarnaast moet bij de bevestiging een vervuiling van de aansluitingen, bijv. door mortel, worden vermeden.

Geberit muurplaten kunnen met speciaal hiervoor bedoelde geluidsisolatiesets worden ontkoppeld:



Afbeelding 38: Geberit geluidsisolatieset voor muurplaat 90° enkelvoudig




Afbeelding 39: Geluidsisolatieset voor Geberit Mapress doorlusmuurplaat 90° hoek


Geluidsisolerende buisommantelingen

Buisisolaties zoals isolatiebanden, isolatieslangen, isolatiehalfschalen met ommanteling of afsluitingen gelden als geluidsisolerende maatregelen die het leidingstelsel van het bouwwerk ontkoppelen.


De dikte van de isolatie is voor de ontkoppeling van het bouwwerk niet doorslaggevend. Isolatiematerialen moeten zo zijn ontworpen dat ze zich niet met cementmelk kunnen volzuigen, omdat anders het contact tussen buis en gebouw wordt hersteld.

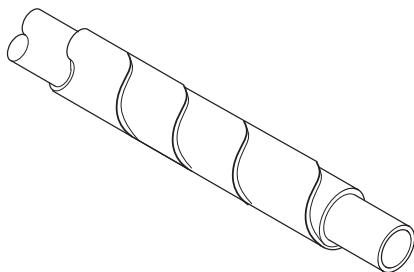

Afbeelding 40: Isolatieband

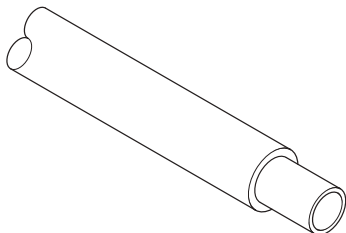


Afbeelding 41: Isolatieslang

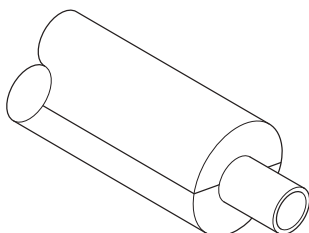

Afbeelding 42: Halve isolatieschaal, bijv. van polyisocyanuraat isolatie of PUR

Beugel met contactgeluidsisolatie

Voor de geluidsontkoppeling van de leiding van het gebouw biedt Geberit de Geberit beugel geïsoleerd met draadbus M8 / M10 aan.

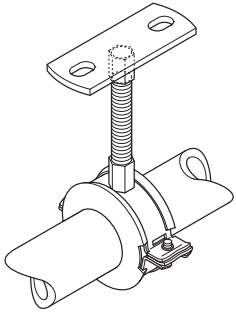

Afbeelding 43: Bevestiging met geïsoleerde beugel

2.2 CORROSIE

Conform NEN-EN ISO 8044 betekent corrosie "de reactie van een metalen materiaal met zijn omgeving, die een meetbare verandering van het materiaal veroorzaakt en tot een belemmering van de functie van een mechanisch component of een volledig systeem kan leiden. In de meeste gevallen is deze reactie van elektrochemische natuur, in sommige gevallen kan deze echter ook van chemische of metaalfysische natuur zijn."

Afhankelijk van materiaal en toepassingsgebied kunnen verschillende soorten corrosie optreden. In principe wordt er bij leidingen een onderscheid gemaakt tussen uitwendige en inwendige corrosie. Bepaalde corrosietypes kunnen echter zowel van binnen als van buiten optreden. Om het optreden van corrosie te vermijden, moeten de nodige corrosiebeschermende maatregelen worden getroffen.

Het corrosiegedrag van metalen materialen wordt door volgende factoren beïnvloed:

- omgevingscondities
 - waterkwaliteit (bijv. chloor- en zuurstofconcentraties)
 - operationele parameters
 - luchtsamenstelling (bijv. SO₂-gehalte)
 - luchtvochtigheid
 - temperatuurschommelingen
- ontwerp en uitvoering (bijv. materiaalcombinatie, spleetvorming)
- dichtheidstest en inbedrijfstelling

2.2.1 Bestendigheid tegen inwendige corrosie

Geberit Mapress koper is corrosiebestendig voor volgende media:

- Drinkwater met volgende kenmerken:
 - pH-waarde > 7,4
 - 7,4 > pH-waarde > 7,0 en TOC¹⁾ < 1,5 g/m
 - zoutgehaltes die de door het drinkwaterbesluit begrensde waarden niet overschrijden
- verwarmingswater en koelwater in open en gesloten installaties
- gezuiverd water overeenkomstig Technisch Informatieblad "Geberit leidingsystemen voor gezuiverd water"

1) TOC (Total Organic Carbon): totaal gehalte organische koolstof

Bij te hoge waterstroomsnelheden in een koperen leidingsysteem kan, mede beïnvloed door de waterkwaliteit, erosiecorrosie ontstaan doordat de beschermende oxidelaag wordt weggesleten, met uiteindelijk lekkage door lokale wandbreuk als gevolg.

De NEN-EN 12502-2 bevat aanbevelingen om erosiecorrosie te vermijden door maximale stroomsnelheden te beperken in drinkwaterleidingsystemen van koper.

Onder normale omstandigheden in een drinkwater distributiesystemen wordt een berekende waterstroomsnelheid in koperen leidingen als niet-kritisch beschouwd indien deze lager is dan 3 m/s bij incidentele afnamepatronen, en lager dan 2 m/s bij afnametijden langer dan 15 minuten.

In warmwater circulatieleidingen bedraagt de kritische berekende stroomsnelheid ca. 0,5 m/s.

2.2.2 Bestendigheid tegen uitwendige corrosie

Geberit Mapress koper is zonder extra bescherming tegen corrosie tegen omgevingsomstandigheden van de corrosiviteitscategorieën C1, C2 en C3 (zie tabel onderaan bestand). Bij omgevingsomstandigheden die aan een andere corrosiviteitscategorie moeten worden toegewezen, zijn corrosiebeschermende maatregelen vereist die per geval moeten worden bepaald.

Volgende factoren verhogen het risico op uitwendige corrosie:

- contact met corrosiebevorderende bouwmaterialen (bijv. chloride-, sulfide-, nitriet- en ammoniumhoudende bouwmaterialen)
- plaatsing in agressieve atmosfeer (bijv. chloor, salpeterzuur, zoutzuur)
- installaties waarbij een direct of indirect contact met elektrische voeding (o.a. kruipstroom) in combinatie met vochtigheid niet kan worden uitgesloten.

In deze gevallen moet Geberit Mapress koper met geschikte maatregelen worden beschermd.

Tabel 8: Corrosiviteitscategorien voor atmosferische omgevingsomstandigheden conform NEN-EN ISO 12944-2 en BTGA 3.004

Corrosiviteitscategorie		Voorbeelden	Equivalentte toewijzing in het toepassingsgebied van de norm DIN 4140
C1	Onbeduidend	Alleen inwendig: verwarmde gebouwen met neutrale atmosferen	Gebruik met mediumtemperaturen permanent boven het dauwpunt zonder waterdampdiffusiedicht uitgevoerde isolatie
C2	Gering	Landelijke omgevingen, onverwarmde gebouwen waarin condensatie kan optreden, bijv. magazijnen, sporthallen	Gebruik met tijdelijke overschrijding van het dauwpunt, isolatie met lage chloridegehalten $c(\text{Cl}^-) < 10 \text{ mg/kg}$ (voor isolatiematerialen conform EN 14304, oplosbare chloriden $\leq 300 \text{ mg/l}$)
C3	Matig	Stedelijke en industriële atmosfeer met matige luchtverontreiniging, kustgebieden met geringe zoutbelasting, productieruimtes met hoge luchtvochtigheid en een beetje luchtverontreiniging (bijv. levensmiddelenproductie, wasserijen, brouwerijen)	Gebruik met tijdelijke overschrijding van het dauwpunt, isolatie met matige chloridegehalten $c(\text{Cl}^-) > 10 - \leq 30 \text{ mg/kg}$ (voor isolatiematerialen conform EN 14304, oplosbare chloriden $\leq 500 \text{ mg/l}$)
C4	Sterk	Industriële omgevingen, kustgebieden met matige zoutbelasting, chemische installaties, zwembaden	Gebruik met tijdelijke overschrijding van het dauwpunt, isolatie met hoge chloridegehalten $c(\text{Cl}^-) > 30 - 300 \text{ mg/kg}$ (voor isolatiematerialen conform EN 14304, oplosbare chloriden $\leq 500 \text{ mg/l}$)
C5	Heel sterk (industrie)	Industriële omgevingen met hoge luchtvochtigheid en agressieve atmosfeer	—
CX	Extreem (zee)	Kust- en offshoregebieden met hoge zoutbelasting, gebouwen met bijna permanente condensatie en met sterke luchtverontreiniging	—

— Geen equivalentte toewijzing in het toepassingsgebied van de norm DIN 4140 aanwezig.

Tabel 9: Corrosiviteitscategorien voor water en bodem conform NEN-EN ISO 12944-2

Corrosiviteitscategorie		Voorbeelden
Im1	Zoet water	Rivierbouw, waterkrachtcentrales
Im2	Zout of brak water	Havengebieden met staalconstructies, sluispoorten, pieren
Im3	Bodem	Ruimtes in de bodem, stalen damwanden, stalen buizen
Im4	Zout of brak water	Offshore-installaties

2.2.3 Corrosiegedrag van Mapress koper bij contact met andere materialen

Geberit Mapress koper kan, zonder het corrosiegedrag te beïnvloeden, met alle materialen in volgende installaties worden gecombineerd:

- atmosferisch gesloten waterverwarmingssystemen
- waterkringlopen zonder inwendig corrosiegevaar

Bij een verbinding met verzinkte stalen buizen kan echter aan de verzinkte stalen buizen bimetaalcorrosie (contactcorrosie) optreden als de stroomregel niet in acht wordt genomen. Om bimetaalcorrosie te vermijden, moet koper in stroomrichting van het water altijd na componenten van verzinkt staal worden ingebouwd.

Spanningscorrosie bij koper-zinklegeringen (messing)

Bij waterverdelingsinstallaties kunnen conform NEN-EN 12502-1:2005 spanningen in componenten worden veroorzaakt, die in combinatie met corrosieve media spanningscorrosie kunnen veroorzaken.

Bij het toepassen van messing schroefdraadverbindingen is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er niet te veel spanning op komt te staan, bijvoorbeeld door ze te strak aan te draaien.

2.2.4 Corrosiegevaaren bij installatie, verwerking en gebruik

Bij verwerking, installatie en gebruik van Geberit Mapress koper systemen moeten bepaalde regels en randvoorwaarden in acht worden genomen om corrosie te vermijden. Hierna zijn de belangrijkste scenario's en beschermingsmaatregelen samengevat.

Scenario		Type corrosie	Beschermingsmaatregel
Installatie in corrosiebevorderende omgeving	Contact met corrosiebevorderende bouwmaterialen, bijv. sulfide-, nitriet- en ammoniumhoudende bouwmaterialen	Uitwendige corrosie Putcorrosie	- Dichtingstapes - Isolatiemateriaal met gesloten cel¹⁾
	Plaatsing in agressieve atmosfeer, bijv. chloor, salpeterzuur, zoutzuur		
Combinatie van Mapress koper met verzinkte stalen buizen		Bimetaalcorrosie (contactcorrosie) ²⁾ aan de verzinkte stalen buis	Inachtneming van de stroomregel: koper in stroomrichting van het water altijd na de verzinkte stalen buis inbouwen
Draadverbindingen worden verkeerd afgedicht	Te hard aantrekken	Spanningsscheurcorrosie	Draadverbinding niet te hard aantrekken
Desinfectie van drinkwaterleidingen	Te hoge dosering van het chloorhoudende desinfectiemiddel leidt tot ontoelaatbaar hoog chloridegehalte in het drinkwater	Putcorrosie Spleetcorrosie	Strikte naleving van de gebruiksduur en voorgeschreven concentratie van het desinfectiemiddel
Waterkwaliteit	Te hoog gehalte aan in water oplosbare chloride-ionen pH-waarde > 7,4 7,4 > pH-waarde > 7,0 en TOC < 1,5 g/m	Inwendige corrosie	Strikte naleving van het maximale chloride-ionengehalte van 250 mg/l in drinkwater, gezuiverd water en koelwater en een geleidbaarheid ≤ 2500 µS/cm


- 1) De bescherming tegen corrosie moet waterdicht, vrij van poriën, bestand tegen warmte en veroudering en vrij van beschadigingen zijn.
- 2) Uit verkleuringen door afzettingen van vreemde corrosieproducten kan geen mogelijk corrosiegevaar worden geconcludeerd.

2.3 WARMTELINT

Een warmtelint kan voor temperatuurbewoud of als vorstbescherming worden toegepast.

Het warmtelint wordt direct op de Geberit systeembuis gemonteerd. Om een voldoende en gelijkmatige warmteoverdracht van het warmtelint te garanderen, dienen de montageregels overeenkomstig de instructies van de fabrikant te worden opgevolgd.

Een niet-toegestane drukverhoging door het opwarmen moet door technische maatregelen worden verhinderd.

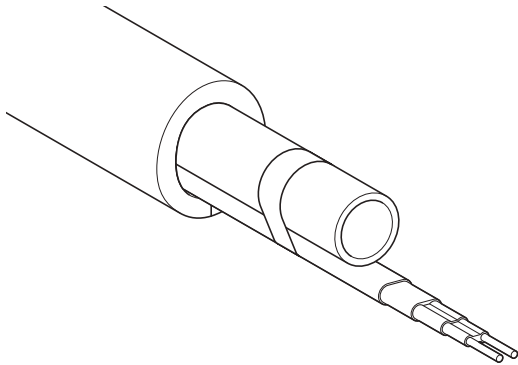

Afbeelding 44: Principe van een warmwaterleiding met warmtelint



Er mogen alleen zelfregelende warmtelinten worden gebruikt. De temperatuur mag de voor het betreffende systeem toegestane maximale temperatuur niet overschrijden.

2.4 WARMTEOVERDRACHT

Met warmteoverdracht wordt het transport van energie in de vorm van warmte over minstens één thermodynamische grens bedoeld. De warmteoverdracht gebeurt in de richting van de omgeving met de lagere temperaturen.

Men spreekt van warmteoverdracht als de warmte-energie van binnen naar buiten wordt overgedragen. Men spreekt van warmteopname als het warmte-energietransport in omgekeerde volgorde plaatsvindt.

Leidingen kunnen zowel voor de warmteafgifte (vloerverwarming, verwarmingsplafonds, verwarmingswanden enz.) evenals voor de warmteopname (koelwaterinstallaties, geothermische opslag enz.) worden gebruikt.

2.4.1 Bepaling van de warmteafgifte

De warmteafgifte $\dot{Q}_R$ wordt met volgende formule bepaald:

$$\dot{Q}_R = (T_i - T_a) \cdot k_r$$

$\dot{Q}_R$	Warmtestroom voor 1 m buis [W/m]
k_r	Warmtedoorlatingscoëfficiënt [W/(m·K)]
T_i	Watertemperatuur in de buis
T_a	Omgevingstemperatuur

In de eerste stap wordt de warmtedoorlatingscoëfficiënt k_r bepaald. Voor de berekening van de warmtedoorlatingscoëfficiënt k_r is er een algemene of een vereenvoudigde formule.

2.4.2 Algemene berekening van de warmtedoorlatingscoëfficiënt

De algemene berekeningsmethode van de warmtedoorlatingscoëfficiënt wordt toegepast als de buis de warmte via de atmosfeer overdraagt. De algemene berekening van de warmtedoorlatingscoëfficiënt k_r is op de volgende veronderstellingen gebaseerd:

- vrij geplateerde leiding
- rustende lucht

De warmtedoorlatingscoëfficiënt k_r wordt met volgende formule berekend:

$$k_r = \frac{\pi}{\frac{1}{\alpha_i \cdot d_i} + \frac{1}{2 \cdot \lambda} \cdot \ln \frac{d_a}{d_i} + \frac{1}{\alpha_a \cdot d_a}}$$

met

$$\alpha_a = 1.23 \cdot \frac{\Delta t^{0.25 + 0.1 \cdot d_a}}{d_a^{0.25}}$$

α_i	Warmtedoorlatingscoëfficiënt binnen [W/(m²·K)]
α_a	Warmtedoorlatingscoëfficiënt buiten [W/(m²·K)]
d_a	Buitendiameter [mm]
d_i	Binnendiameter [mm]
λ	Thermische geleidbaarheid [W/(m·K)]
Δt	Temperatuurverschil [K]

Voor Geberit Mapress koper gelden volgende waarden:

- $\alpha_i = 6\,000 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
- $\lambda = 305 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

2.4.3 Vereenvoudigde berekening van de warmtedoorlatingscoëfficiënt

De vereenvoudigde berekening van de warmtedoorlatingscoëfficiënt wordt toegepast als de buis de warmte alleen op een ander component of een vloeistof overdraagt.

Bij deze methode wordt de warmtedoorlatingscoëfficiënt zonder rekening te houden met het stralingsaandeel met volgende formule berekend:

$$k_r = \frac{\pi}{\alpha_a \cdot d_a}$$

k_r Warmtedoorlatingscoëfficiënt

α_a Warmtedoorlatingscoëfficiënt buiten [W/(m²•K)]

d_a Buitendiameter [mm]

2.4.4 Tabelmatige bepaling van de warmteafgifte


De warmteafgifte kan vereenvoudigd met de volgende tabel worden bepaald. De waarden van de warmtestroom $\dot{Q}_R$ berusten op de algemene berekening van de warmtedoorlatingscoëfficiënten k_r .

Tabel 10: Warmtestroom $\dot{Q}_R$ in watt per meter [W/m], koperen buizen

d [mm]	Temperatuurverschil ΔT [K]									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
12	2,5	5,9	9,9	14,1	18,7	23,5	28,4	33,6	39,0	44,4
15	3,0	7,0	11,7	16,7	22,1	27,8	33,7	39,8	46,1	52,6
18	3,4	8,1	13,4	19,2	25,4	31,9	38,7	45,7	53,0	60,4
22	3,9	9,4	15,6	22,3	29,6	37,1	45,0	53,2	61,7	70,4
28	4,7	11,3	18,7	26,8	35,5	44,6	54,1	64,0	74,1	84,6
35	5,6	13,3	22,2	31,8	42,1	52,9	64,2	75,8	87,9	100,3
42	6,4	15,3	25,5	36,6	48,4	60,8	73,8	87,2	101,1	115,4
54	7,8	18,6	30,9	44,4	58,7	73,8	89,6	105,9	122,8	140,1
76,1	10,1	24,2	40,3	57,9	76,6	96,3	116,9	138,3	160,4	183,1
88,9	11,4	27,3	45,5	65,3	86,5	108,8	132,1	156,3	181,3	207,0
108	13,3	31,8	53,0	76,1	100,9	126,9	154,1	182,4	211,6	241,6

2.4.5 Grafische bepaling van de warmteafgifte

De warmteafgifte kan vereenvoudigd met de volgende grafiek worden bepaald. De waarden van de warmtestroom $\dot{Q}_R$ berusten op de algemene berekening van de warmtedoorlatingscoëfficiënten k_r .

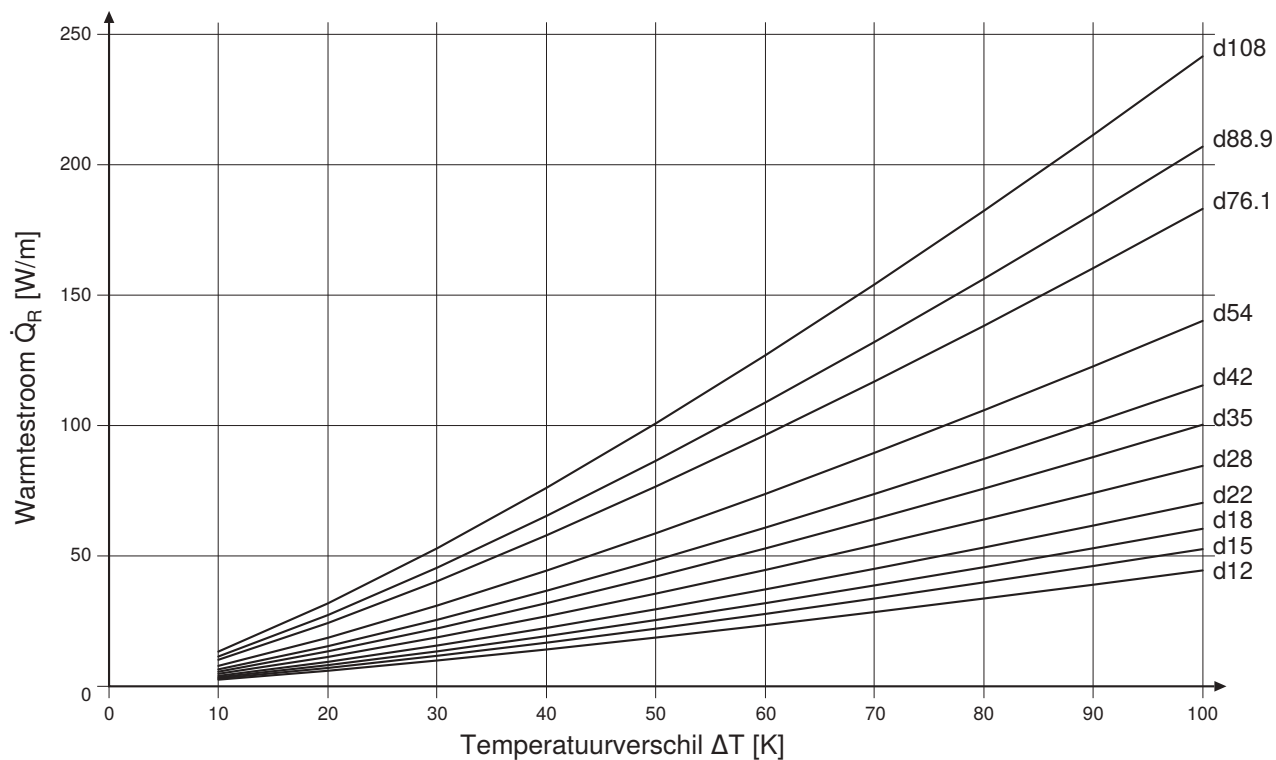

Afbeelding 45: Warmteafgifte voor koperen buizen

2.5 DRUKVERLIEZEN

2.5.1 Totaal drukverlies in een installatie

Het totale drukverlies van een installatie resulteert uit de som van de

- drukverliezen door buiswrijving in leidingen
- drukverliezen door afzonderlijke weerstanden van fittingen

$$\Delta p_{\text{tot}} = \Delta p_R + \Delta p_E$$

Δp_{tot} Totaal drukverlies

Δp_R Drukverlies door buiswrijving [Pa]

Δp_E Drukverlies door afzonderlijke weerstanden [Pa]

$$100\,000\text{ Pa} = 100\text{ kPa} = 1\text{ bar} = 1\,000\text{ mbar}$$

2.5.2 Drukverlies door buiswrijving in leidingen

Het drukverlies door buiswrijving Δp_R is het product uit drukverschil R (drukverhang door buiswrijving in de rechte buis) en de buislengte L. Het drukverschil R is afhankelijk van volumestroom, binnendiameter, buismateriaal en temperatuur.

Het drukverlies door buiswrijving wordt met volgende formule berekend:

$$\Delta p_R = R \cdot L$$

Δp_R Drukverlies door buiswrijving [Pa]

R Drukverschil [Pa/m]

L Buislengte [m]

2.5.3 Drukverlietabellen

Het drukverlies door buiswrijving kan in de drukverlietabellen voor de Geberit systeembuizen worden teruggevonden, die in een afzonderlijke productinformatie zijn afgebeeld.

2.5.4 Drukverlies door afzonderlijke weerstanden

Richtings- en/of snelheidsveranderingen, die in fittingen zoals bochten en T-stukken optreden, zorgen voor drukverliezen door individuele weerstanden.

De belangrijkste grootheid voor het bepalen van de drukverliezen door afzonderlijke weerstanden is het drukverliescoëfficiënt ζ (zetawaarde), een gedimensioneerde grootheid die de weerstand op de dynamische druk van het water weergeeft.

Omdat een theoretische bepaling van de stromingsverliezen van deze afzonderlijke weerstanden alleen in bepaalde gevallen mogelijk is, worden de drukverliescoëfficiënten volgens de procedure van de technische testspecificatie W 575 van de DVGW bepaald.

Het drukverlies door afzonderlijke weerstanden Δp_E wordt berekend uit de som van de drukverliescoëfficiënten ζ (zeta-waarden) vermenigvuldigd met de dynamische druk:

$$\Delta p_E = Z = \sum \zeta \cdot \frac{\rho}{2} \cdot v^2 \quad \left[\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{m}^3 \cdot \text{s}^2} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \text{Pa} \right]$$

Δp_E Drukverlies door afzonderlijke weerstanden [Pa]

$\sum \zeta$ Som van de drukverliescoëfficiënten [factor]






ρ Dichtheid [kg/m³]

v Snelheid in de buis van de referentiediameter [m/s]

2.5.5 Drukverliescoëfficiënten

De drukverliescoëfficiënten zijn volgens de procedure van de technische testspecificatie W 575 van de DVGW bepaald.

Tabel 11: Drukverliescoëfficiënten ζ (zeta-waarden) voor Geberit Mapress koper fittingen, d12–35 mm

			d [mm]					
			12	15	18	22	28	35
Bocht 90° (W90)			0,44	0,45	0,42	0,39	0,34	0,34
Bocht 45° (W45)			0,35	0,3	0,30	0,29	0,26	0,21
T-stuk ¹⁾ Aftakking (TA)			1,07	1,17	1,19	1,15	1,18	1,15
T-stuk ¹⁾ Doorgang (TD)			0,22	0,20	0,16	0,16	0,12	0,13
Sok (K)			0,20	0,17	0,14	0,14	0,10	0,11
Verloop (RED)			18/12 0,19	22/15 0,13	22/18 0,12	35/22 0,11	42/28 0,09	54/35 0,09
Muurplaat 90° (WS)			0,93	1,10	1,18	1,07	—	—









v Het symbool v markeert de referentiedoorsnede.

→ De pijl markeert de doorstroomde doorsnedes van de meting.

— Stromingssituatie geldt voor geen enkele toepassing.

1) Bij verloopende T-stukken wordt de weerstandswaarde van het gelijkzijdige T-stuk met de kleinste diameter van het gereduceerde T-stuk voor de te berekenen stroomrichting aangegeven.

Tabel 12: Drukverliescoëfficiënten ζ (zeta-waarden) voor Geberit Mapress koper fittingen, d42–108 mm

			d [mm]					
			42	54	66,7	76,1	88,9	108
Bocht 90° (W90)			0,33	0,31	0,3	0,29	0,28	0,26
Bocht 45° (W45)			0,20	0,19	0,19	0,18	0,17	0,16
T-stuk ¹⁾ Aftakking (TA)			1,17	1,20	1,27	1,35	1,35	1,35
T-stuk ¹⁾ Doorgang (TD)			0,11	0,09	0,07	0,05	0,05	0,05
Sok (K)			0,09	0,07	0,13	0,03	0,03	0,03
Verloop (RED)			54/42 0,08	76,1/54 0,07	76,1/66,7 0,07	88,9/76,1 0,03	108/88,9 0,03	—
Muurplaat 90° (WS)			—	—	—	—	—	—

v Het symbool v markeert de referentiedoorsnede.

→ De pijl markeert de doorstroomde doorsnedes van de meting.

— Stromingssituatie geldt voor geen enkele toepassing.

1) Bij verlopende T-stukken wordt de weerstandswaarde van het gelijkzijdige T-stuk met de kleinste diameter van het gereduceerde T-stuk voor de te berekenen stroomrichting aangegeven.

2.5.6 Drukverliescoëfficiënten voor Geberit Mapress verwarmingsaansluitingen

Tabel 13: Drukverliescoëfficiënten ζ (zeta-waarden) voor Geberit Mapress verwarmingsaansluitingen

Verwarmingsaansluiting met persfitting		d [mm]	D ₁ - ζ	D ₂ - ζ	v ₁	v ₂
Aanvoer- en retourleiding met klemkoppeling		15-15 18-15 22-15	5,0	3,0	8,0	10,0
Aanvoer- en retourleiding		15-15 18-15 22-15 28-15	5,0	3,0	6,0	8,0
Retourleiding		15-15 18-15 22-15 28-15	2,0	2,5	—	8,0
Kruising-T-stuk met isolatiebox		12-12-12	0,6 ¹⁾	0,6 ²⁾	0,8	1,6
		15-12-12	0,3	0,3	0,6	1,6
		15-12-15	0,6	0,6	0,6	1,7
		18-12-18	1,3	1,3	0,5	2,7
		22-12-22	1,1	1,1	0,5	9,3
		15-15-15	0,6	0,6	0,9	1,5
		18-15-18	1,3	1,2	0,8	3,2
		22-15-22	1,1	1,3	0,8	6,8
		22-18-22	1,1	1,3	2,3	6,5

1) Berekende waarde

2) Waarde van gelijkaardige geometrie overgenomen

— Stromingssituatie geldt voor geen enkele toepassing.

2.5.7 Equivalente buislengte

Vereenvoudigd kunnen de afzonderlijke weerstanden in de plaats van met het drukverliescoëfficiënt (zeta-waarde) met de equivalente buislengte worden beschouwd. De equivalente buislengte geeft aan welke lengte van een rechte leiding met het drukverlies van een fitting of een armatuur met bekende afzonderlijke weerstand overeenkomt.













De equivalente buislengte moet bij de buislengte worden opgeteld en met het betreffende buisweerstandscoefficient worden vermenigvuldigd.

De met de afzonderlijke weerstanden overeenkomende equivalente buislengtes kunnen in de tabellen "Equivalente buislengtes" worden teruggevonden.

Equivalente buislengtes

De equivalente buislengtes zijn volgens de procedure van de technische testspecificatie W 575 van de DVGW bepaald.

Tabel 14: Equivalente buislengtes [m] voor Geberit Mapress koper fittingen, d12–35 mm

			d [mm]					
			12	15	18	22	28	35
Bocht 90° (W90)			0,18	0,22	0,26	0,33	0,42	0,54
Bocht 45° (W45)			0,14	0,2	0,19	0,25	0,30	0,40
T-stuk ¹⁾ Aftakking (TA)			0,44	0,65	0,83	1,03	1,45	1,86
T-stuk ¹⁾ Doorgang (TD)			0,09	0,11	0,12	0,16	0,19	0,26
Sok (K)			0,08	0,09	0,09	0,12	0,12	0,17
Verloop (RED)			18/12 0,10	22/15 0,07	22/18 0,08	35/22 0,09	42/28 0,11	54/35 0,14
Muurplaat 90° (WS)			0,36	0,56	0,78	0,90	—	—










v Het symbool v markeert de referentiedoorsnede.

→ De pijl markeert de doorstroomde doorsnedes van de meting.

— Stromingssituatie geldt voor geen enkele toepassing.

1) Bij het toepassen van verlopende T-stukken dient de equivalente buislengte van het gelijkzijdige T-stuk met de kleinste diameter voor de te berekenen stroomrichting te worden genomen.

Tabel 15: Equivalente buislengtes [m] voor Geberit Mapress koper fittingen, d42–108 mm

			d [mm]					
			42	54	66,7	76,1	88,9	108
Bocht 90° (W90)			0,66	0,86	1,1	1,11	1,33	1,68
Bocht 45° (W45)			0,47	0,60	0,7	0,66	0,78	0,99
T-stuk ¹⁾ Aftakking (TA)			2,43	3,47	4,6	5,74	7,06	9,14
T-stuk ¹⁾ Doorgang (TD)			0,30	0,37	0,35	0,33	0,39	0,47
Sok (K)			0,18	0,19	0,49	0,12	0,15	0,19
Verloop (RED)			54/42 0,16	76,1/54 0,19	76,1/66,7 0,26	88,9/76,1 0,12	108/88,9 0,15	—
Muurplaat 90° (WS)			—	—	—	—	—	—

v Het symbool v markeert de referentiedoorsnede.

→ De pijl markeert de doorstroomde doorsnedes van de meting.

— Stroomingssituatie geldt voor geen enkele toepassing.

1) Bij het toepassen van verloopende T-stukken dient de equivalente buislengte van het gelijkzijdige T-stuk met de kleinste diameter voor de te berekenen stroomrichting te worden genomen.

2.5.8 Kwadratische weerstandswet

Het drukverlies gedraagt zich kwadratisch t.o.v. de volumestromen. Een gehalveerde volumestroom betekent dus nog een kwart van het drukverlies. Daarom is de volumestroom een grootheid die van doorslaggevend belang is voor het drukverlies.

$$\frac{\Delta p_1}{\Delta p_2} = \frac{\dot{V}_1^2}{\dot{V}_2^2} \quad \left[\frac{\text{mbar}}{\text{mbar}} = \frac{\text{l} \cdot \text{s}}{\text{s} \cdot \text{l}} \right]$$

Δp_1 Drukverlies voor verandering [mbar]

Δp_2 Drukverlies na verandering [mbar]

$\dot{V}_1$ Volumestroom voor verandering [l/s]

$\dot{V}_2$ Volumestroom na verandering [l/s]

2.6 WACHTTIJDEN WARM WATER

De wachttijd is gedefinieerd als de maximale tijdspanne die verloopt tot warm water met gebruikstemperatuur uit het afnamepunt stroomt. Wachttijden mogen in het belang van een spaarzaam water- en energieverbruik niet te hoog zijn en moeten aan de comfortwensen van de gebruiker voldoen. De wachttijd wordt voor individuele toevoerleidingen in de etageverdeling bepaald.

De wachttijd wordt door volgende parameters beïnvloed:

- positie van de sanitaire toestellen
- warmwaterverdeling (lay-out leidingsysteem)
- buisdiameter
- leidinglengte
- warmwatertemperatuur
- volumestroom

2.6.1 Bepaling van de wachttijd

Het bepalen van de wachttijd t bestaat uit de volgende stappen:

- berekening van de uitloopfactor A
- berekening van de wachttijd t

Berekening van de uitloopfactor

De uitloopfactor A wordt met volgende formule berekend:


$$A = \frac{V}{\dot{V}}$$

A Uitloopfactor [s/m]

V Leidinginhoud [l/m]

$\dot{V}$ Volumestroom [l/s]

De uitloopfactor A kan vereenvoudigd uit volgende grafiek worden afgelezen:

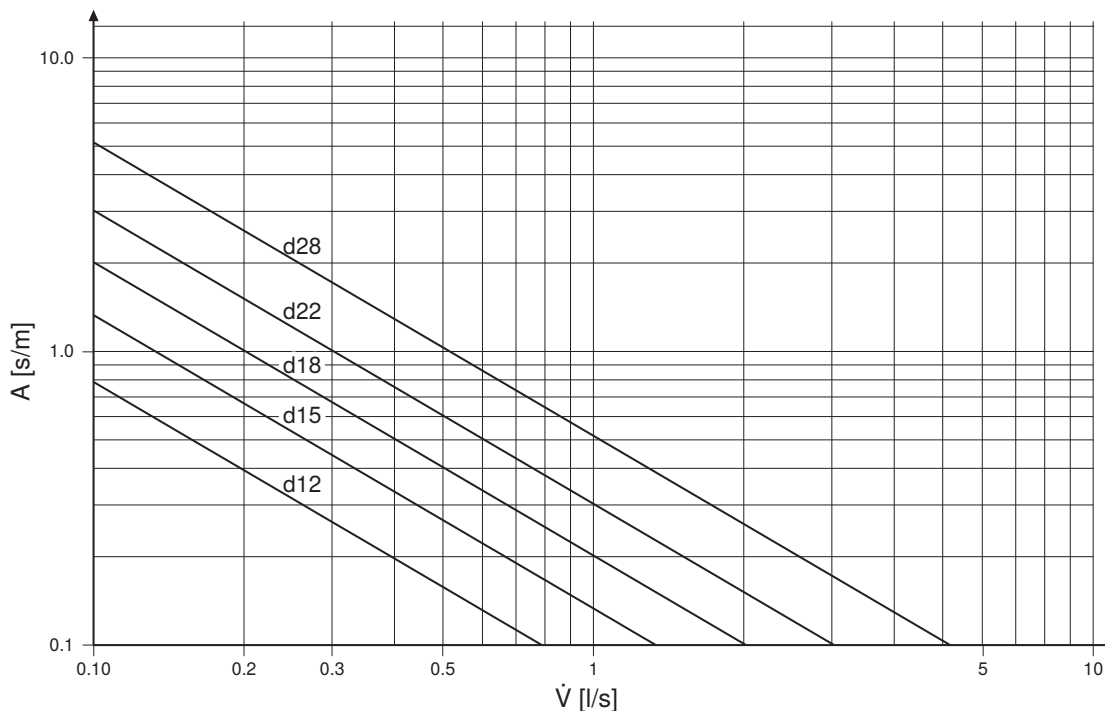

Afbeelding 46: Uitloopfactor A voor Geberit Mapress aanvoerleidingen

Berekening van de wachttijd

De wachttijd wordt met de volgende formule bepaald:

$$t = A \cdot L$$

t	Wachttijd [s]
A	Uitloopfactor [s/m]
L	Leidinglengte [m]

Gegeven:

- $\dot{V} = 0,2 \text{ l/s}$
- $d = 15 \text{ mm}$
- $A = 0,7 \text{ s/m}$ (conform diagram)
- $L = 10 \text{ m}$

Gevraagd:

- wachttijd t [s]

Oplossing:

$$t = 0,7 \frac{\text{s}}{\text{m}} \cdot 10 \text{ m}$$

$$t = A \cdot L \left[\frac{\text{s} \cdot \text{m}}{\text{m}} = \text{s} \right]$$

$$t = 7 \text{ s}$$

2.7 POTENTIALVEREFFENING

Geberit Mapress is een elektrisch geleidend leidingsysteem en moet in de hoofdpotentialvereffening worden opgenomen. De installateur van de elektrische installatie moet meettechnisch controleren of de potentialvereffening via het geïnstalleerde systeem aanwezig is.



De installateur van de elektrische installatie is verantwoordelijk voor de potentialvereffening.

2.8 PLAATSING VAN DE LEIDING

2.8.1 Plaatsing onder gietasfaltdekvloer

Bij het plaatsen van Geberit Mapress leidingsystemen onder gietasfalt kan het door de warmteontwikkeling van de asfaltlaag tot een vermindering van de stevigheid en hierdoor tot een overbelasting van de afdichting komen.

Geberit Mapress systemen kunnen in gietasfalt worden gegoten als volgende veiligheidsmaatregelen worden getroffen:

- De leidingen moeten van binnen met stromend water worden gekoeld.
- Alle leidingen moeten met bitumenkarton, golfkarton of dergelijke worden afgedekt, waarbij de leidingen vaak in losse isolatielagen liggen.

2.8.2 Plaatsing in beton

Geberit Mapress koper dient in principe alleen geïsoleerd te worden ingestort. Meer informatie op aanvraag.

2.8.3 Plaatsing in de bodem

Geberit Mapress koper is niet geschikt voor plaatsing in de bodem.

2.9 UITZETTING VAN LEIDINGEN

Leidingen zetten onder invloed van de temperatuur afhankelijk van het materiaal in verschillende mate uit. Deze thermisch veroorzaakte uitzetting wordt als lengteverandering Δl omschreven. Hoe groter de temperatuurafwijkingen zijn, hoe groter ook de lengteverandering is.

Invloedsfactoren:

- leidingmateriaal
- temperatuurverschillen
- leidinglengte

Met de lengteverandering moet bij het ontwerp van de leidinginstallatie rekening worden gehouden door geschikte uitzettingsmogelijkheden voor de leiding te creëren.

2.9.1 Bevestiging van leidingen met fix- en glijpunten

Buisbevestigingen dragen de leiding en sturen de temperatuurgerelateerde lengteverandering in de gewenste richting. Buisbevestigingen worden onderverdeeld in fixpunten en glijpunten.

Een fixpunt is een starre bevestiging van de leiding die de buisuitzetting op een uitzettingscompensator stuurt.

Een glijpunt is een dragende bevestiging waarbij de buis in axiale richting vrij kan bewegen.




Glijpunten moeten zo worden geplaatst dat ze tijdens het gebruik niet onbedoeld fixpunten worden.


Plaatsen van fixpunten en glijpunten

Voor de bevestiging van leidingen met fixpunten (F) en glijpunten (GL) moeten volgende regels in acht worden genomen:

- Fixpunten of glijpunten mogen niet op persfittingen worden aangebracht.

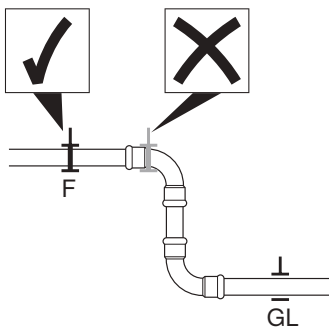


- Glijpunten moeten zo worden geplaatst dat leidingen kunnen uitzetten.

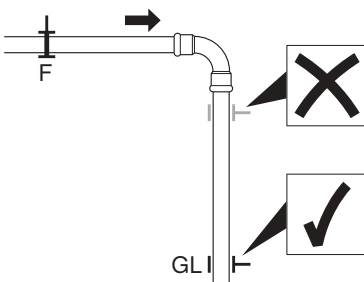


- Bij aftakkingen of richtingsveranderingen geeft de lengteverandering van het buigbeen de minimumafstand van het eerste glijpunt aan.
- Bij lange leidingtrajecten (bijv. aanvoerleidingen in de gestapelde bouw) wordt geadviseerd om een fixpunt in het midden van het leidingtraject te plaatsen. De uitzetting wordt zo in twee richtingen gestuurd en de belasting van de T-stukken wordt gereduceerd.


- Aansluitleidingen naar bijv. radiatoren moeten lang genoeg zijn om de in het leidingsysteem optredende lengteveranderingen te kunnen opvangen.

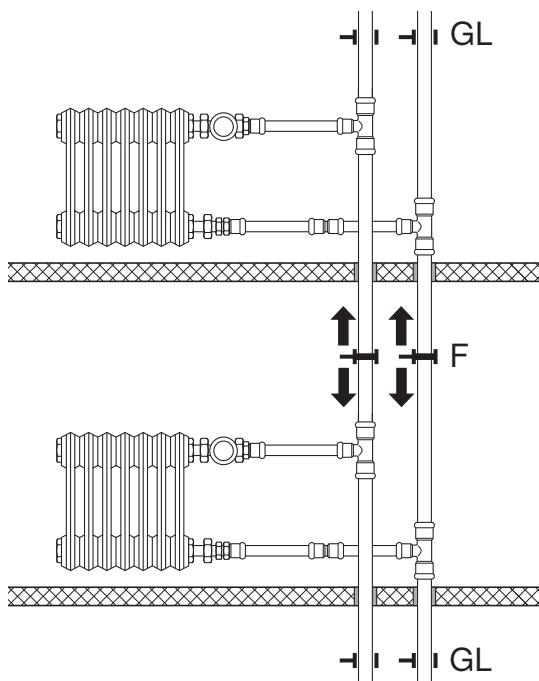

- Bij fixpunten met geluidsgeïsoleerde beugel tussen fittingen moeten de fittingen vlak op de beugel aansluiten.

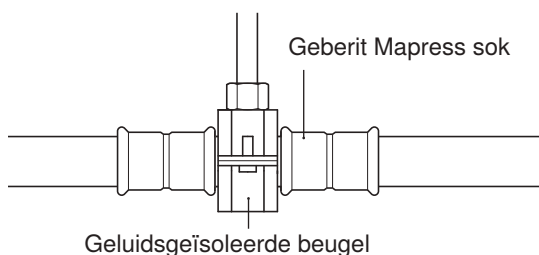


- Een fixpunt met geluidsgeïsoleerde beugel kan ook met 2 ongeïsoleerde beugels worden geborgd.

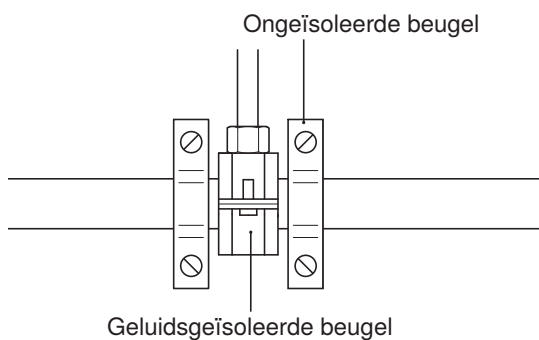

2.10 OPNAME VAN DE LENGTEVERANDERING


Temperatuurafhankelijke lengteveranderingen Δl kunnen door volgende maatregelen worden gecompenseerd:

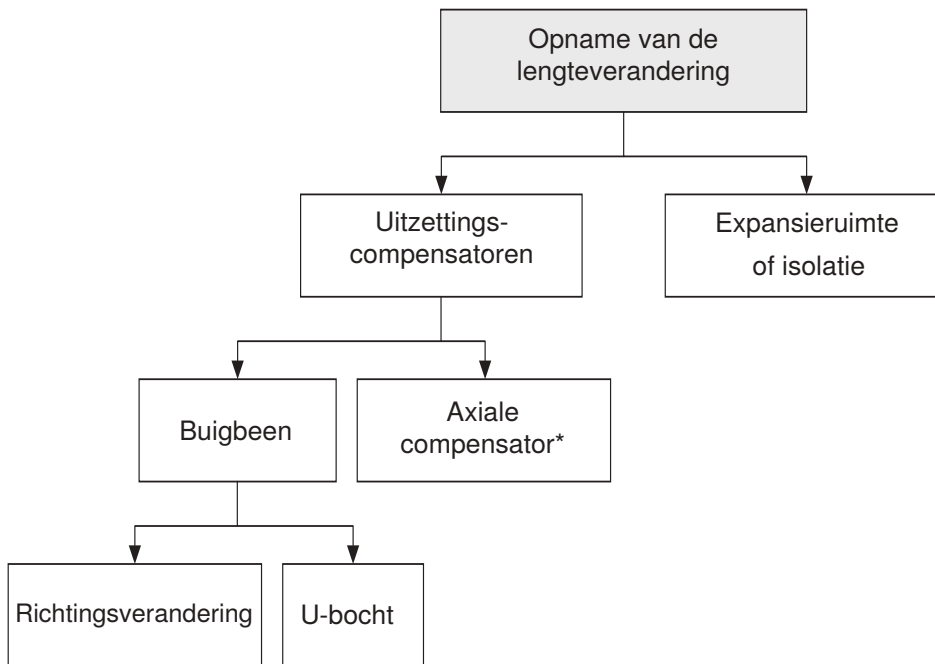


* Alleen voor Geberit Mapress rvs, Mapress Therm en Mapress C-staal

2.10.1 Expansieruimte of isolatie

Kleine lengteveranderingen van leidingen kunnen door de elasticiteit van het leidingsysteem of door comprimeerbare isolaties worden opgenomen.

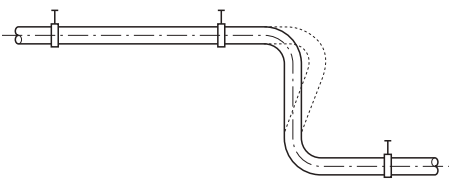

Afbeelding 47: Opname van de lengteverandering Δl door de elasticiteit van het leidingsysteem

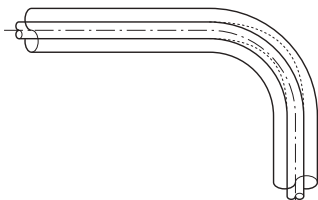

Afbeelding 48: Opname van de lengteverandering Δl door comprimeerbare isolatie

Bepalen van de isolatiedikte

Voor het bepalen van de isolatiedikte geldt de volgende vuistregel:


$$\text{Isolatiedikte} = 1,5 \cdot \text{lengteverandering } \Delta l$$

Als de vastgestelde isolatiedikte kleiner is dan de in de voorschriften vastgelegde minimale isolatiedikte, dan moet de isolatie van de voorschriften worden toegepast.

2.10.2 Compensatie van de uitzetting met buigbenen


Als de lengteveranderingen via de isolatie niet kunnen worden gecompenseerd, dan moet voor een uitzettingscompensatie worden gezorgd, bijvoorbeeld door buigbenen.

Buigbenen ontstaan door richtingsverandering of kunnen bij lange rechte leidingen als U-bocht worden uitgevoerd.

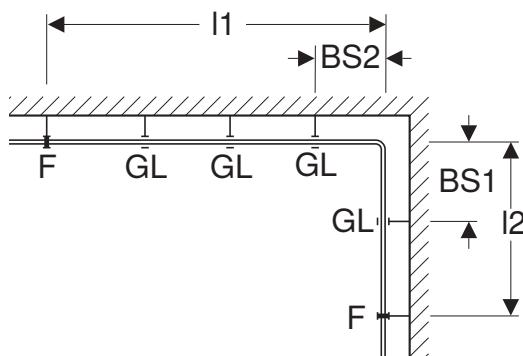

Afbeelding 49: Compensatie van de uitzetting door richtingsverandering

- BS Buigbeen
- F Fixpunt
- GL Glijpunt
- l Leidinglengte

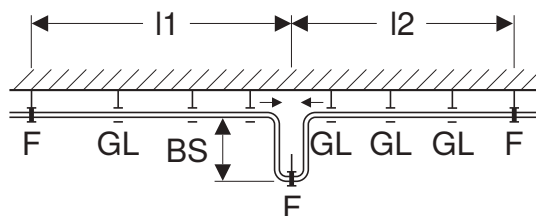


Afbeelding 50: Compensatie van de uitzetting met U-bocht

- BS Buigbeen
- F Fixpunt
- GL Glijpunt
- l Leidinglengte

Bij de U-bocht wordt voor het bepalen van de buigbeenlengte het langste leidingdeel (l1 of l2) als leidinglengte l gebruikt.


Buigbeen in stijgleidingen

In stijgleidingen over meerdere verdiepingen wordt de uitzetting met fixpunten gestuurd. In de verdiepingsverbindingen wordt de uitzetting door buigbenen opgenomen. De glijbeugels aan de horizontale leidingen werken voor de verticale uitzetting van de leiding als fixpunten.

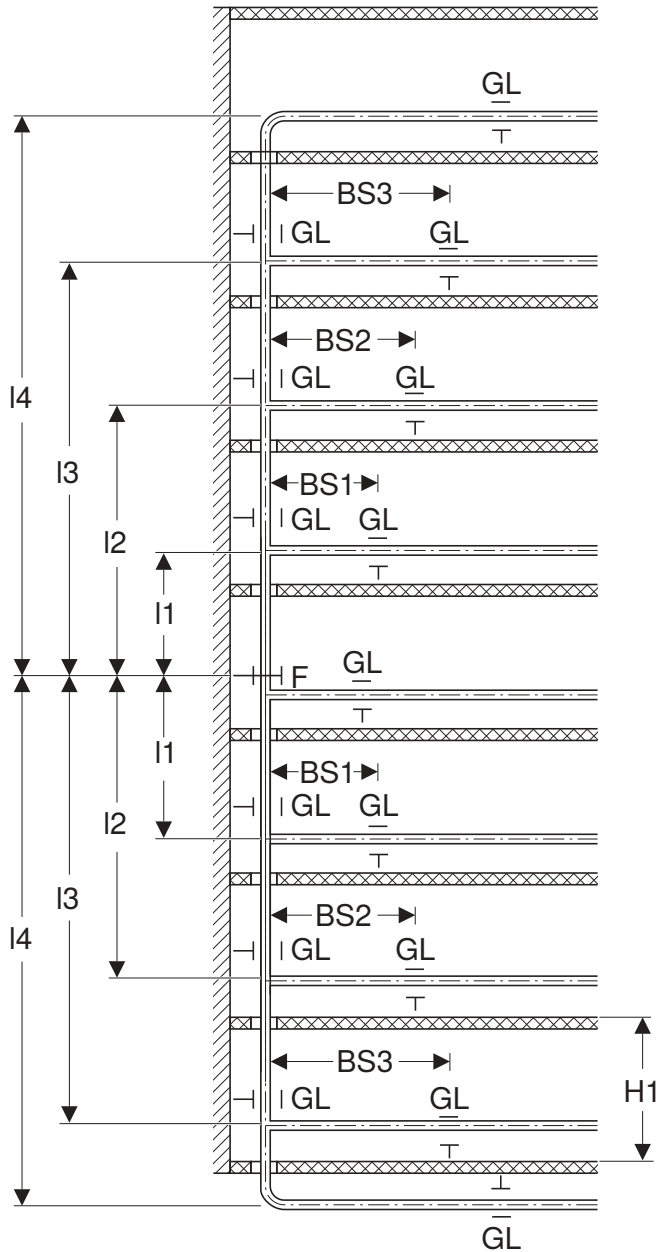

Afbeelding 51: Stijgleiding met fixpunt in het midden: geleiding van de uitzetting naar boven en onderen halveert de buigbeenlengte

- F Fixpunt
- BS Buigbeen
- GL Glijpunt
- I Leidinglengte
- H1 Verdiepingshoogte

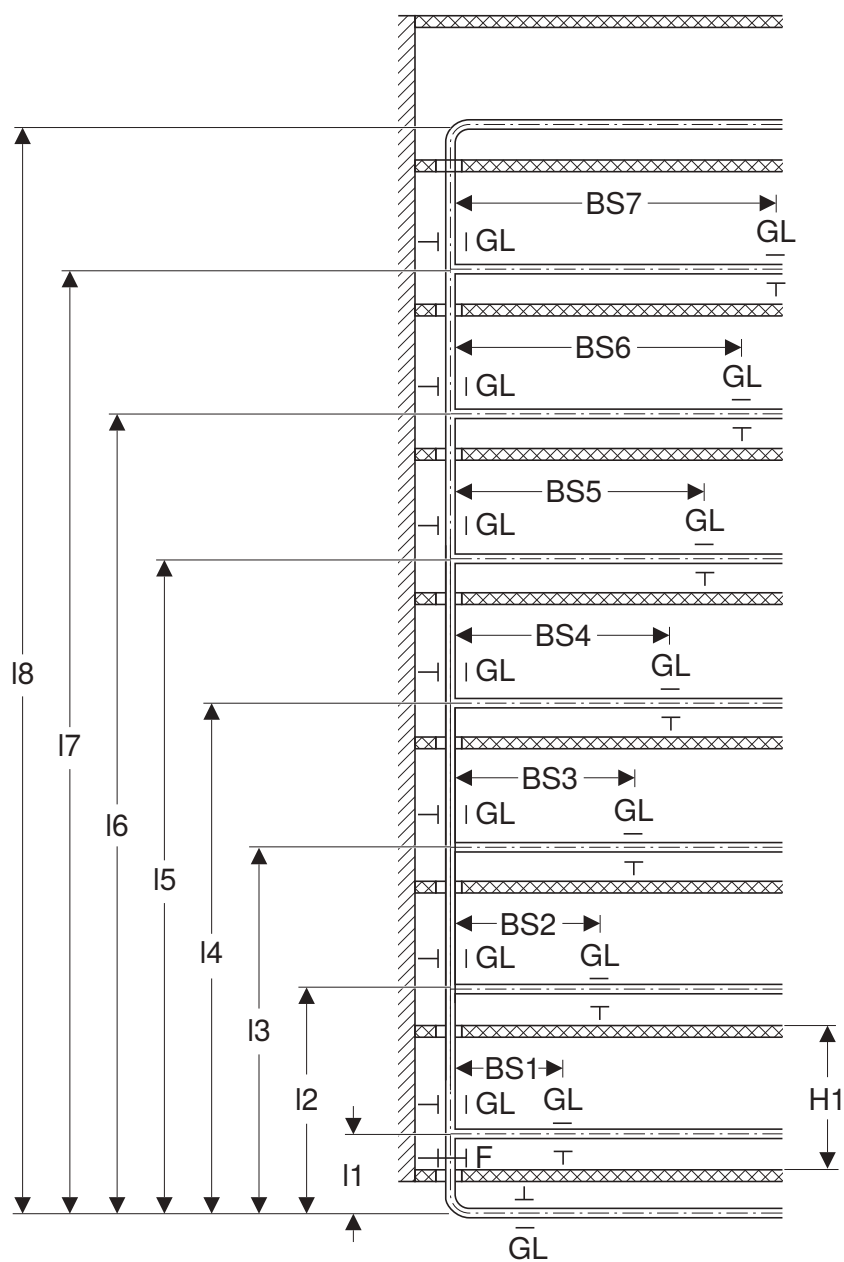


Afbeelding 52: Stijgleiding met fixpunt onder: geleiding van de uitzetting naar boven

- F Fixpunt
- BS Buigbeen
- GL Glijpunt
- I Leidinglengte
- H1 Verdiepingshoogte


Buigbeen bij plaatsing van de leiding in de schacht

Bij plaatsing van de leiding in de schacht kan de lengteverandering als volgt door buigbenen worden opgenomen:

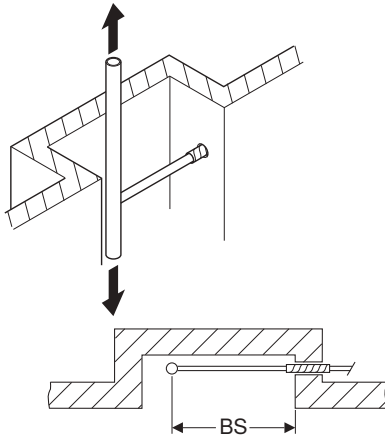


Afbeelding 53: Buigbeen recht, zonder isolatie

BS Buigbeen

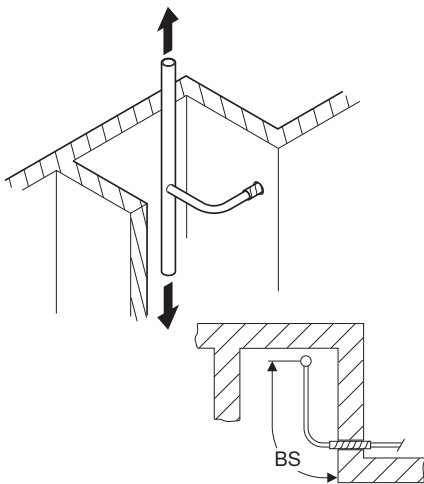

Afbeelding 54: Buigbeen gebogen, zonder isolatie

BS Buigbeen

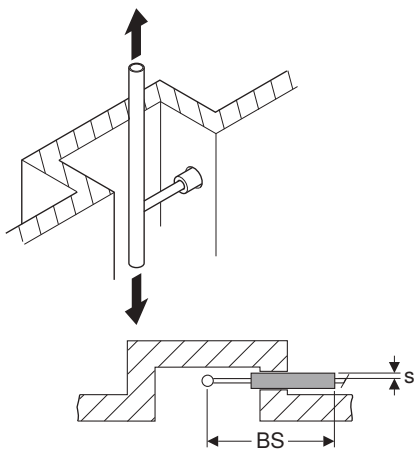

Afbeelding 55: Buigbeen recht, met isolatie

BS Buigbeen
S Isolatiedikte

Bepaling van de buigbeenlengte bij Geberit Mapress koper

De uitzetting van leidingen hangt onder andere van het materiaal af. Bij het bepalen van de buigbeenlengte wordt hiermee rekening gehouden met behulp van parameters die afhangen van het materiaal. Volgende tabel geeft de parameters voor Geberit Mapress koper weer.

Tabel 16: Van het materiaal afhankelijke parameters voor het bepalen van de buigbeenlengte bij Geberit Mapress koper

Systeem	Materiaal leiding	Thermische uitzettingscoëfficiënt α [mm/(m·K)]	Materiaalconstante	
			C	U
Geberit Mapress koper	Koper	0,0166	52	29

C voor het bepalen van de buigbeenlengte L_B (richtingsverandering, aftakking)

U voor het bepalen van de buigbeenlengte L_U (U-bocht)

Het bepalen van de buigbeenlengte bestaat uit de volgende stappen:

- berekening van de lengteverandering Δl
- berekening van de buigbeenlengte L_B bij richtingsverandering en verdeelleiding of berekening van de buigbeenlengte L_U bij U-bocht.

Berekening van de lengteverandering Δl

De lengteverandering wordt met de volgende formule bepaald:

$$\Delta l = l \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

Δl Lengteverandering [mm]

l Leidinglengte [m]

ΔT Temperatuurverschil (bedrijfstemperatuur – omgevingstemperatuur bij montage) [K]

α Thermische uitzettingscoëfficiënt [mm/(m·K)]

Gegeven:

- Materiaal: Koper
- $l = 30$ m
- $\alpha = 0,0166$ mm/(m·K)
- $\Delta T = 50$ K

Gevraagd:

- Lengteverandering Δl [mm]

Oplossing:

$$\Delta l = l \cdot \alpha \cdot \Delta T \left[\frac{\text{m} \cdot \text{mm} \cdot \text{K}}{\text{m} \cdot \text{K}} = \text{mm} \right]$$

$$\Delta l = 30 \cdot 0,0166 \cdot 50 \text{ mm}$$

$$\Delta l = 24,9 \text{ mm}$$

De lengteverandering Δl kan eenvoudiger ook met de volgende tabel worden bepaald.


Tabel 17: Lengteverandering Δl in mm voor koperen buizen

l [m]	Temperatuurverschil ΔT [K]									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
1	0,1	0,3	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7
2	0,3	0,7	1,0	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	3,3
3	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
4	0,7	1,3	2,0	2,7	3,3	4,0	4,7	5,3	6,0	6,6
5	0,8	1,7	2,5	3,3	4,2	5,0	5,8	6,6	7,5	8,3
6	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
7	1,2	2,3	3,5	4,6	5,8	7,0	8,1	9,3	10,5	11,6
8	1,3	2,7	4,0	5,3	6,6	8,0	9,3	10,6	12,0	13,3
9	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	13,5	15,0
10	1,7	3,3	5,0	6,6	8,3	10,0	11,6	13,3	14,9	16,6
20	3,3	6,6	10,0	13,3	16,6	19,9	23,2	26,6	29,9	33,2
30	5,0	10,0	14,9	19,9	24,9	29,9	34,9	39,8	44,8	49,8
40	6,6	13,3	19,9	26,6	33,2	39,8	46,5	53,1	59,8	66,4
50	8,3	16,6	24,9	33,2	41,5	49,8	58,1	66,4	74,7	83,0

l Leidinglengte


Berekening van de buigbeenlengte bij richtingsverandering en afvoerleiding

De te berekenen buigbeenlengte L_B is bij richtingsverandering en voor verdeelleidingen als volgt gedefinieerd:

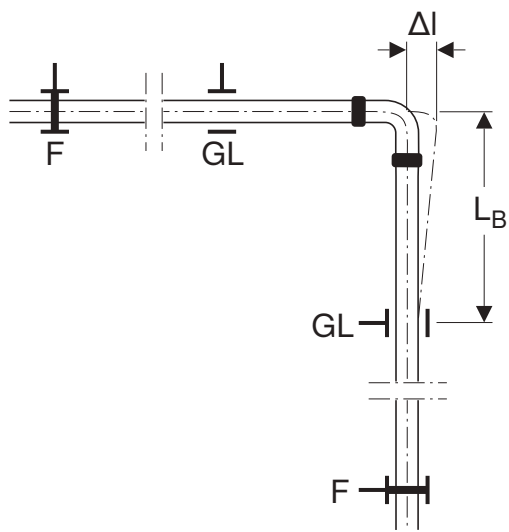

Afbeelding 56: Compensatie van de uitzetting bij richtingsverandering

- F Fixpunt
- GL Glijpunt
- L_B Buigbeenlengte
- Δl Lengteverandering

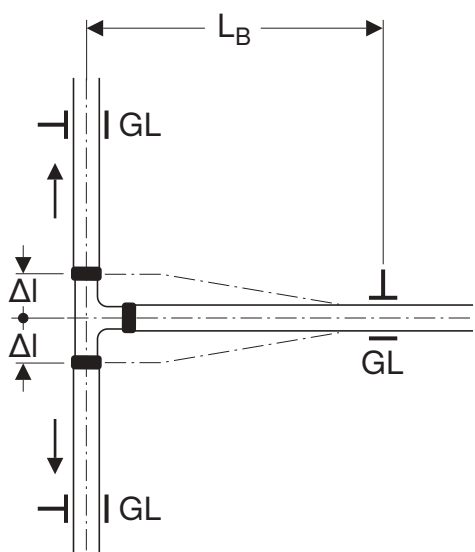

Afbeelding 57: Compensatie van de uitzetting voor verdeelleiding

- GL Glijpunt
- L_B Buigbeenlengte
- Δl Lengteverandering

De buigbeenlengte L_B wordt met de volgende formule berekend:

$$L_B = \frac{C \cdot \sqrt{d \cdot \Delta l}}{1000}$$

L_B Buigbeenlengte [m]

d Buitendiameter van de buis [mm]

Δl Lengteverandering [mm]

C Materiaalconstante

Gegeven:

- Materiaal: Koper
- $C = 52$
- $d = 54$ mm
- $\Delta l = 29,1$ mm

Gevraagd:

- L_B [m]


Oplossing:

$$L_B = \frac{C \cdot \sqrt{d \cdot \Delta l}}{1000}$$

$$L_B = \frac{52 \cdot \sqrt{54 \cdot 29,1}}{1000} \text{ m}$$

$$L_B = 2.06 \text{ m}$$


De buigbeenlengte L_B kan vereenvoudigd uit volgende grafiek worden bepaald:

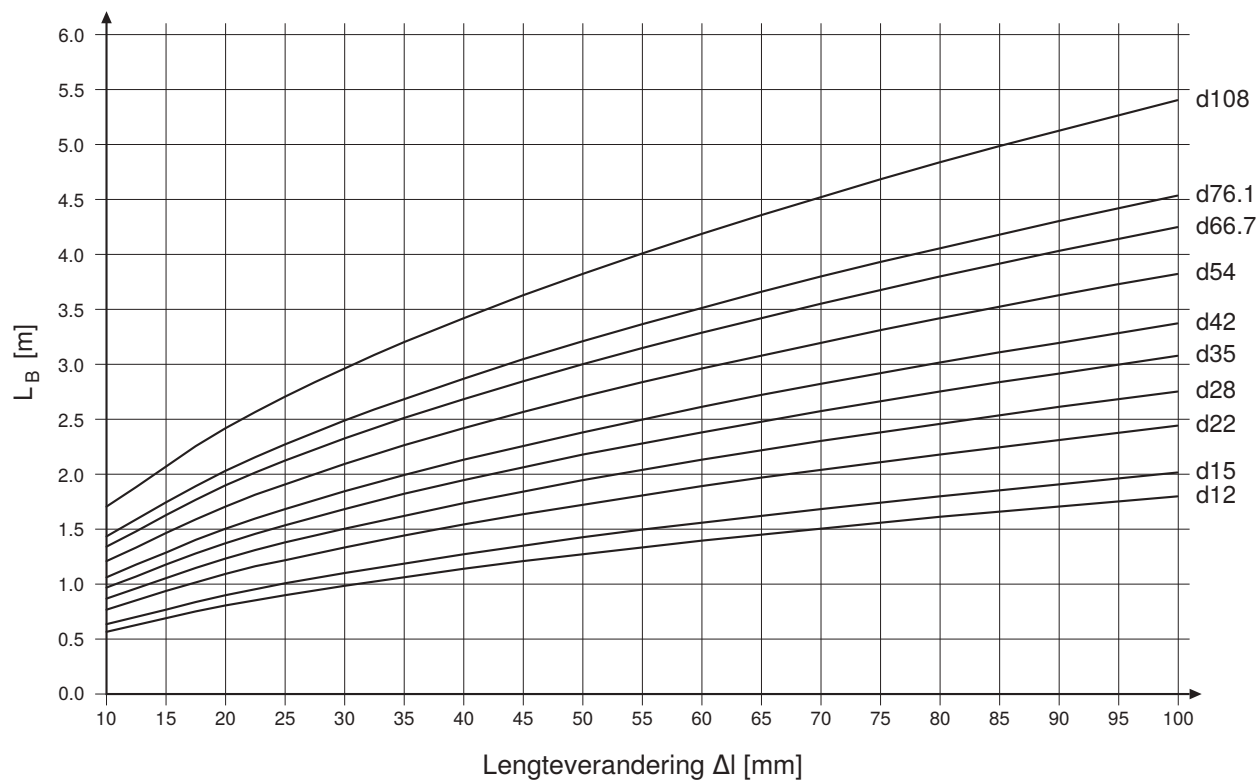

Afbeelding 58: Buigbeenlengte L_B , koperen buizen conform NEN-EN 1057


Berekening van de buigbeenlengte bij U-bocht

De te berekenen buigbeenlengte L_U is als volgt gedefinieerd:

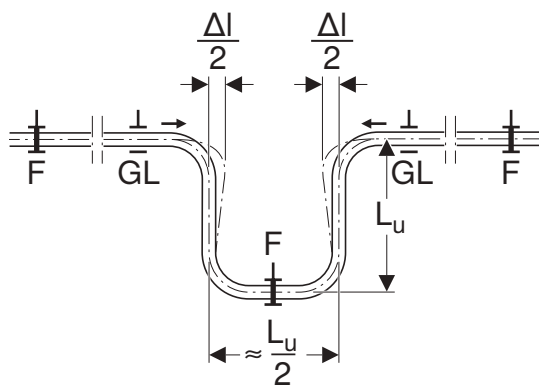

Afbeelding 59: U-bocht, uit buis gebogen

- F Fixpunt
- GL Glijpunt
- L_U Buigbeenlengte
- Δl Lengteverandering

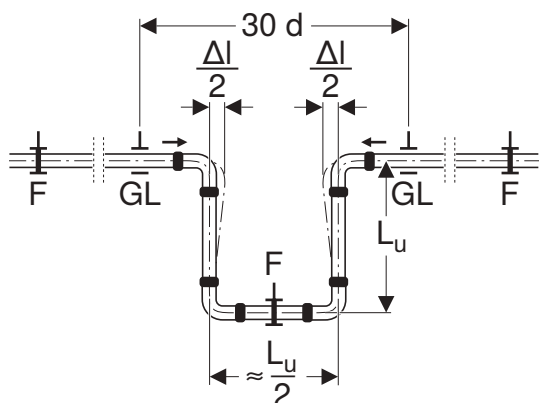

Afbeelding 60: U-bocht, met persfittings vervaardigd

- F Fixpunt
- GL Glijpunt
- L_U Buigbeenlengte
- Δl Lengteverandering

De buigbeenlengte L_U wordt met de volgende formule berekend:

$$L_U = \frac{U \cdot \sqrt{d \cdot \Delta l}}{1000}$$

- L_U Buigbeenlengte [m]
- d Buitendiameter van de buis [mm]
- Δl Lengteverandering [mm]
- U Materiaalconstante

Gegeven:

- Materiaal: Koper
- $U = 29$
- $d = 54 \text{ mm}$
- $\Delta l = 29,1 \text{ mm}$

Gevraagd:

- $L_U \text{ [m]}$


Oplossing:

$$L_U = \frac{U \cdot \sqrt{d \cdot \Delta l}}{1000}$$

$$L_U = \frac{29 \cdot \sqrt{54 \cdot 29,1}}{1000} \text{ m}$$

$$L_U = 1.15 \text{ m}$$

De buigbeenlengte L_U kan vereenvoudigd uit volgende grafiek worden bepaald:

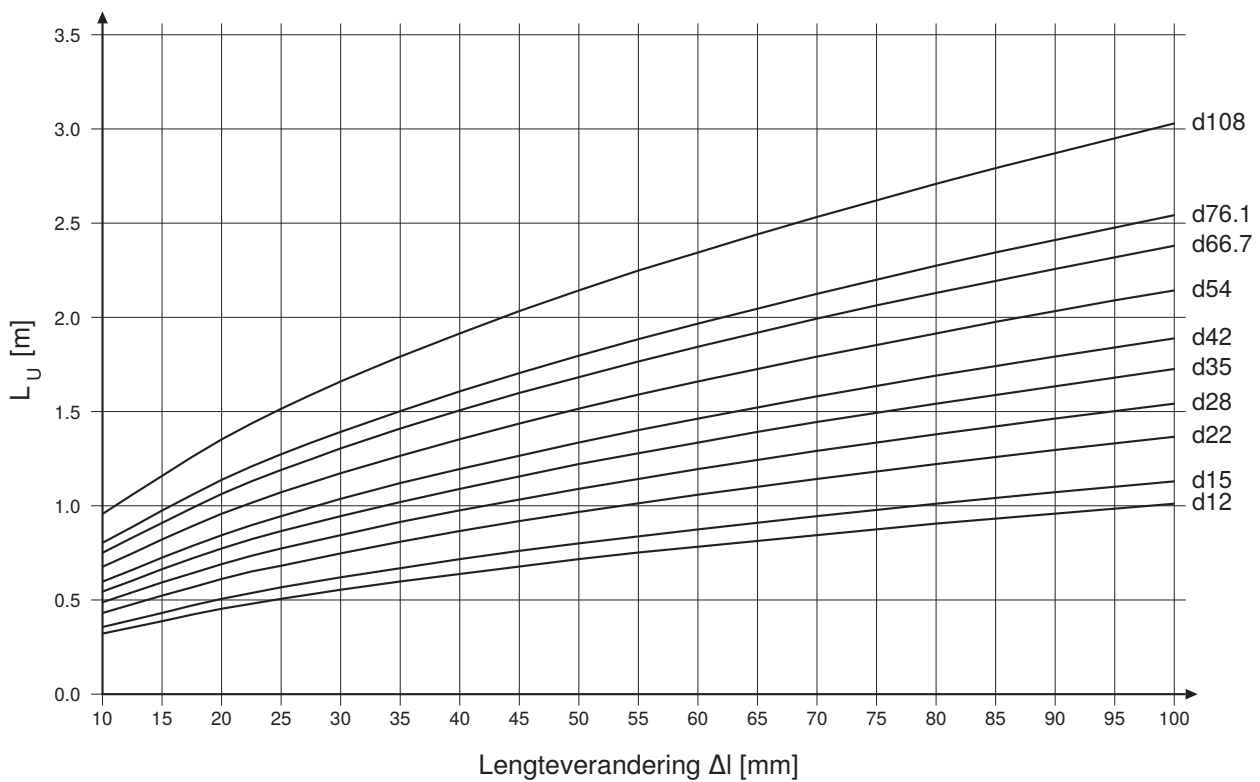


Afbeelding 61: Buigbeenlengte L_U , koperen buizen conform NEN-EN 1057

2.11 LEIDINGBEVESTIGING

2.11.1 Beugel met contactgeluidsisolatie


Voor de geluidsontkoppeling van de leiding van het gebouw biedt Geberit de Geberit beugel geïsoleerd met draadbus M8 / M10 aan.



Afbeelding 62: Bevestiging met geïsoleerde beugel

2.11.2 Beugelafstanden

De leidingsbevestiging van koperen opbouwbuizen wordt met beugels uitgevoerd. Om de overdracht van contactgeluid te vermijden, kunnen Geberit beugels met rubberen inlage worden ingezet.

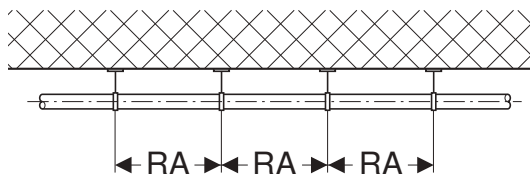



Tabel 18: Beugelafstanden voor koperen buizen conform NEN-EN 1057:2006+A1:2010

d [mm]	s [mm]	RA [m]
12	0,6	1,2
	0,8	
15	0,7	1,2
	1,0	
22	0,9	1,8
	1,2	
28	0,9	1,8
	1,2	
35	1,0	2,4
	1,2	
	1,5	
42	1,0	2,4
	1,2	
	1,5	
54	1,0	2,7
	1,2	
	1,5	
66,7	1,2	3,0
76,1	1,5	3,0
	2,0	
88,9	2,0	3,0
108	1,5	3,0
	2,5	

2.11.3 Dikte van de beugelbevestiging van glijpunten


Beugels worden met draadstangen of draadbuisen aan de muur of aan het plafond bevestigd. De vereiste dikte van de beugelbevestigingen moet afhankelijk van de plafond- of muurafstand worden gekozen.

Tabel 19: Vereiste dikte van de beugelbevestigingen van glijpunten aan plafonds en muren

d [mm]	Afstand van de beugel [cm]						
	Plafondafstand					Muurafstand	
							
	≤ 10	11–20	21–30	31–40	41–60	≤ 10	11–20
12	M8	M8	M8	M10	M10	M8	M10
15	M8	M8	M8	M10	M10	M8	M10
18	M8	M8	M10	M10	M10	M8	M10
22	M8	M10	1/2"	1/2"	1/2"	M10	M10
28	M10	M10	1/2"	1/2"	1/2"	M10	M10
35	M10	M10	1/2"	1/2"	1/2"	M10	1/2"
42	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
54	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
66,7	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
76,1	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
88,9	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
108	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

2.11.4 Minimumafstanden bij het verpersen

Om een beschadiging van reeds verperste verbindingen te vermijden resp. een correcte verpersing van buis en fitting mogelijk te maken, moeten tussen 2 verpersingen en bij muur- en plafonddoorvoeren volgende afstanden in acht worden genomen:

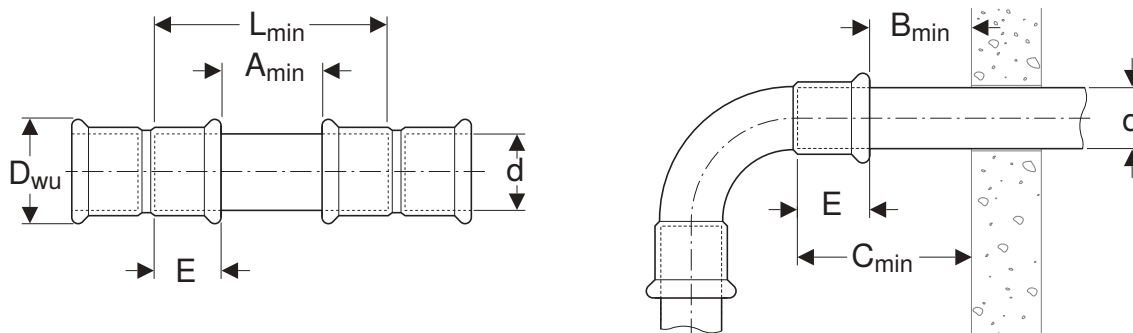

- d Buitendiameter van de buis
- D_{wu} Buitendiameter afdichtingskamer van de fitting
- L_{min} Minimumlengte systeembuis
- A_{min} Minimumafstand tussen 2 fittingen
- B_{min} Minimumafstand van de fitting tot de muur
- C_{min} Minimale leidingdiepte systeembuis
- E Insteekdiepte

d [mm]	D_{wu} [mm]	L_{min} [cm]	A_{min} [cm]	B_{min} [cm]	C_{min} [cm]	E [cm]
12	20	4,4	1,0	3,5	5,2	1,7
15	20	5,0	1,0	3,5	5,2	2,0
18	26	5,0	1,0	3,5	5,5	2,0
22	32	5,2	1,0	3,5	5,5	2,1
28	38	5,6	1,0	3,5	5,6	2,3
35	45	6,2	1,0	3,5	5,8	2,6
42	54	8,0	2,0	3,5	6,1	3,0
54	66	9,0	2,0	3,5	6,5	3,5
66,7	84	12,0	2,0	3,0	7,0	5,0
76,1	95	12,6	2,0	7,5	12,8	5,3
88,9	110	14,0	2,0	7,5	13,5	6,0
108	133	17,0	2,0	7,5	15,0	7,5

De opgegeven afstanden gelden voor het verpersen met Geberit persopzetstukken van compatibiliteit [1], [2], [2XL] en [3].

2.11.5 Benodigde plaats bij het verpersen

Benodigde plaats bij het verpersen met Geberit Mapress persbekken

Voor het verpersen op een krappe plaats, bijv. in schachten of bij buisleidingen, moeten de volgende minimumafstanden in acht worden genomen om de perstang te kunnen plaatsen:

Tabel 20: Plaatsbehoefte voor onverzinkte (serviceplichtige) persbekken met de compatibiliteit [1] en [2], maximale massa

Compatibiliteit/persbek	d [mm]	Montage op gladde muur		Montage in de hoek			Montage in de schacht		
		A [cm]	C [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	A [cm]	C [cm]	D [cm]
[1] 	12	1,8	4,6	2,4	3,7	5,5	2,4	5,5	12,9
	15	2,1	5,0	2,5	3,7	5,5	2,5	5,5	12,9
	18	2,3	5,1	2,5	4,0	5,5	2,5	5,5	13,5
	22	2,4	6,1	2,7	4,4	6,3	2,7	6,3	15,1
	28	2,7	6,5	3,2	4,6	6,9	3,2	6,9	16,1
	35	3,1	8,1	3,6	5,6	8,2	3,6	8,2	19,4
[2] 	12	2,2	4,8	2,8	4,0	5,5	2,8	5,5	13,5
	15	2,4	5,0	2,9	4,1	6,2	2,9	6,2	14,4
	18	2,6	5,0	2,6	3,9	6,0	2,6	6,0	13,8
	22	2,9	6,2	3,2	4,9	6,9	3,2	6,9	16,7
	28	3,0	6,5	3,0	4,4	6,9	3,0	6,9	15,7
	35	3,4	7,5	3,7	5,5	7,6	3,7	7,6	18,6

Tabel 21: Plaatsbehoefte voor verzinkte (servicevrije) persbekken met de compatibiliteit [1] en [2], maximale massa

Compatibiliteit/persbek	d [mm]	Montage op gladde muur		Montage in de hoek			Montage in de schacht		
		A [cm]	C [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	A [cm]	C [cm]	D [cm]
[1] 	12	2,2	5,5	2,6	4,4	6,1	2,6	6,1	14,9
	15	2,4	5,6	2,5	4,8	6,0	2,5	6,0	15,6
	18	2,6	5,9	2,9	4,5	6,6	2,9	6,6	15,6
	22	2,6	6,4	3,1	4,8	6,8	3,1	6,8	16,4
	28	3,0	7,4	3,4	5,4	7,5	3,4	7,5	18,3
	35	3,5	8,4	3,9	6,0	8,5	3,9	8,5	20,5
[2] 	12	2,2	5,4	2,5	4,5	6,2	2,5	6,2	15,2
	15	2,4	5,5	2,6	4,5	6,2	2,6	6,2	15,2
	18	2,6	5,9	2,9	4,5	6,5	2,9	6,5	15,5
	22	2,9	6,3	3,3	4,8	6,8	3,3	6,8	16,4
	28	3,0	7,0	3,6	5,0	7,5	3,6	7,5	17,5
	35	3,4	8,2	4,0	5,90	8,4	4,0	8,4	20,2

Plaatsbehoefte bij het verpersen met Geberit Mapress perskettingen

Voor het verpersen met Geberit Mapress perskettingen moeten volgende minimumafstanden in acht worden genomen om de perstang correct te kunnen plaatsen:

Tabel 22: Plaatsbehoefte bij het verpersen met perskettingen met de compatibiliteit [2]/[3], [2XL]/[3] en [4]

Compatibiliteit/persketting	Montage op gladde muur			Montage in de hoek			Montage in de schacht		
	d [mm]	A [cm]	C [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	A [cm]	C [cm]	D [cm]
[2]/[3] 	35	7,5	11,5	7,5	7,5	11,5	7,5	11,5	26,5
	42	7,5	11,5	7,5	7,5	11,5	7,5	11,5	26,5
	54	8,5	12,0	8,5	8,5	12,0	8,5	12,0	29,0
	66,7	9,5	14,0	9,5	9,5	14,0	9,5	14,0	33,0
[2XL]/[3] 	76,1	11,5	15,5	11,0	11,5	15,5	11,0	15,5	38,0
	88,9	12,5	16,5	12,0	12,5	16,5	12,0	16,5	41,0
	108	14,5	18,5	14,0	14,5	18,5	14,0	18,5	47,0
[4] 	76,1	11,5	16,0	11,5	11,5	16,0	11,5	16,0	39,0
	88,9	13,0	18,0	13,0	13,0	18,0	13,0	18,0	44,0
	108	15,0	20,0	15,0	15,0	20,0	15,0	20,0	50,0

2.12 BUISVERWERKING

2.12.1 Verwerkingstemperatuur




De Geberit Mapress leidingsystemen kunnen bij omgevingstemperaturen van -20 °C tot 60 °C worden verwerkt.

Persmachines met accuvoeding kunnen bij temperaturen van -10 °C tot 50 °C worden gebruikt.

2.12.2 Afsnijden van blanke systeembuizen


Voor het afsnijden van de Geberit Mapress systeembuizen zijn geschikt:

- Geberit Mapress buizensnijder R
- fijnvertande handzaag
- buizensnijder met elektromotor
- elektrische zaag (bijv. Rothenberger Pipecut, Orbitalum RA 41 Plus)

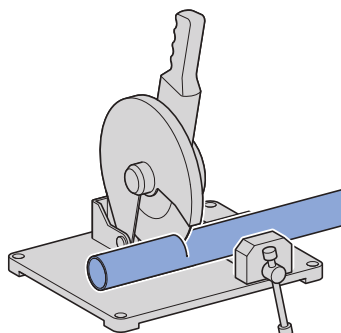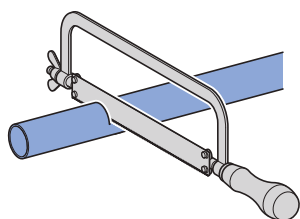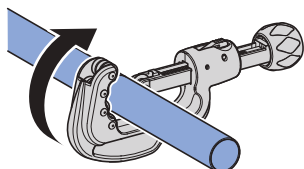

Afbeelding 63: Geschikt afsnijgereedschap

Het gebruik van doorslijpschijven en het afsnijden door snijbranden zijn door de ongecontroleerde warmte-inwerking aan de snijvlakken en het daaruit resulterende gevaar voor corrosie niet toegestaan.

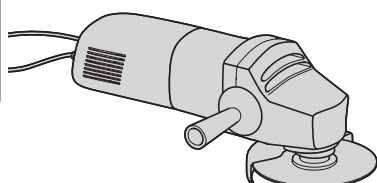

Afbeelding 64: Niet toegestaan afsnijgereedschap

Bij het afsnijden van buizen moet het volgende in acht worden genomen:

- De binnenkant van de buizen moet vrij zijn van vreemde voorwerpen zoals kunststoffolie, ingeslagen beschermkappen enz.
- Alleen voor het materiaal geschikt afsnijgereedschap gebruiken.
- De snijvlakken moeten glad zijn om schade aan de afdichtring in de fitting te vermijden.
- De snedes moeten deskundig, in een rechte hoek en volledig worden uitgevoerd. Het afbreken van de nog niet volledig afgesneden buis is niet toegestaan.

2.12.3 Ontbramen van systeembuizen


Geberit Mapress systeembuizen moeten afhankelijk van de buisdiameter met een handontbramer zoals de Geberit Mapress buisontbramer of de Geberit Mapress elektro-buisontbramer RE 1 worden ontbraamd.

De Geberit Mapress buisontbramer is in volgende uitvoeringen beschikbaar:


- voor d12–35 mm, artikelnummer 90357
- voor d12–54 mm, artikelnummer 90363

De Geberit Mapress elektro-buisontbramer RE 1 is compatibel met de buisdiameters d15–108 mm, artikelnummer 691.000.P3.3.

d12–54

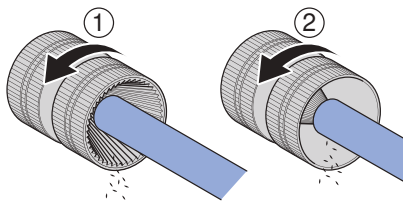


d15–108

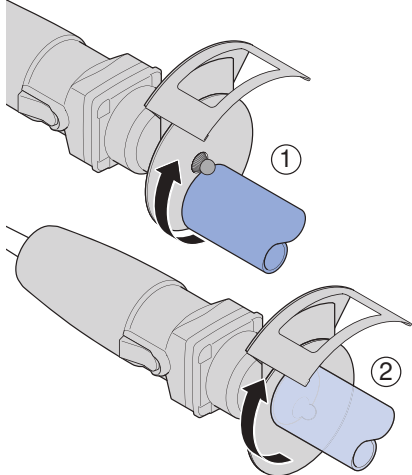


Afbeelding 65: Ontbramen met handontbramer of met elektro-buisontbramer

Bij het ontbramen en afkanten van de gesneden kanten moet op het volgende worden gelet:

- Het ontbraamgereedschap moet vrij zijn van spanen.
- Bij het ontbramen met de elektro-buisontbramer moet het laagste toerental zijn ingesteld.
- De gesneden kanten moeten van binnen en van buiten zorgvuldig worden ontbraamd.
- Het binnenste van de buis moet vrij zijn van vreemde voorwerpen, zoals resten van kunststoffolie of beschermkappen.
- Alle spanen moeten van de buiseinden worden verwijderd om schade aan de afdichtring in de fitting te vermijden.
- De buiseinden moeten na het ontbramen op intactheid worden gecontroleerd.

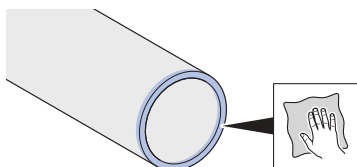

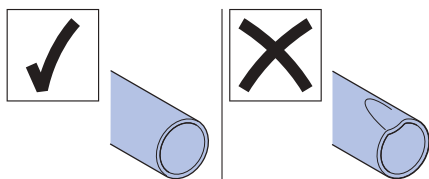

2.12.4 Buigen van koperen buizen

Voor het buigen van koperen buizen gelden volgende regels:

- Buizen mogen alleen koud worden gebogen. Door het opwarmen verandert de materiaalstructuur, wat tot interkristallijne corrosie kan leiden.
- Buizen mogen alleen met in de handel verkrijgbare buiggereedschappen worden gebogen.
- Vanaf buisdiameter d54 is voor het buigen speciaal gereedschap vereist dat voor gespecialiseerde fabrikanten wordt aangeboden.
- Voor de geschiktheid van het buiggereedschap en voor het bepalen van de buigradiussen moeten de voorschriften van de fabrikant van het buiggereedschap in acht worden genomen.

Tabel 23: Kleinste buigradiussen voor koperen buizen van de sterktes R250 en R290 conform DVGW GW 392:2015-04 en NEN-EN 1057:2006+A1:2010 (met betrekking tot de neutrale as)

d [mm]	Kleinste buigradius r [mm]	
	R250 (halfhard)	R290 (hard)
12	45	45
15	55	55
18	70	70
22	77	—
28	114	—

— Geen vastlegging in de genoemde normen


2.12.5 Kalibreren van koperen buizen

De buiseinden van zachte koperen buizen moeten altijd worden gekalibreerd.

Hiervoor worden de kalibratiering en de kalibratiedoorn één voor één op of in het uiteinde van de buis gedreven.

2.12.6 Bepalen van de insteekdiepte

Om een veilige persverbinding te maken moet vóór het in elkaar steken van buis en fitting de insteekdiepte worden bepaald en op de buis worden gemarkeerd.

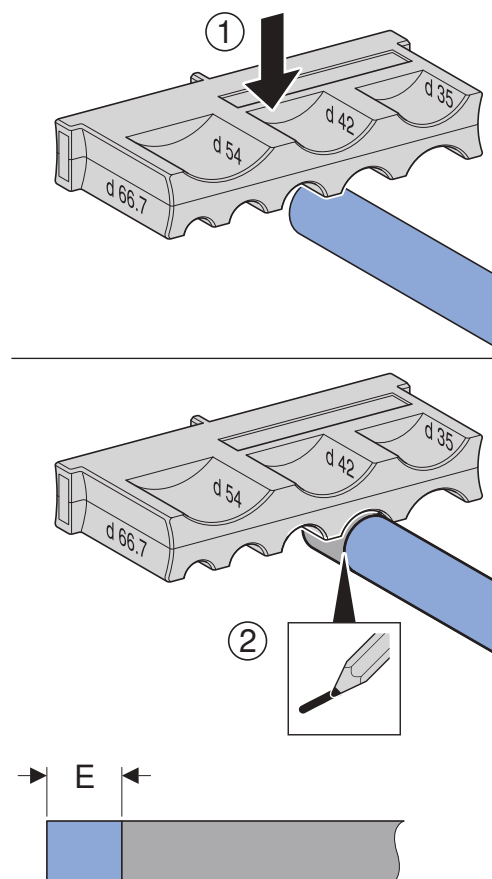


Afbeelding 66: Markering van de insteekdiepte



De trekvastheid van de verbinding wordt alleen door het naleven van de opgegeven insteekdiepte bereikt.

De markering van de insteekdiepte moet na het insteken van de buis in de persfitting en na de verpersing nog op de buis zichtbaar zijn.

Bij fittingen met insteekeinde moet de insteekdiepte op het insteekeinde worden gemarkeerd.

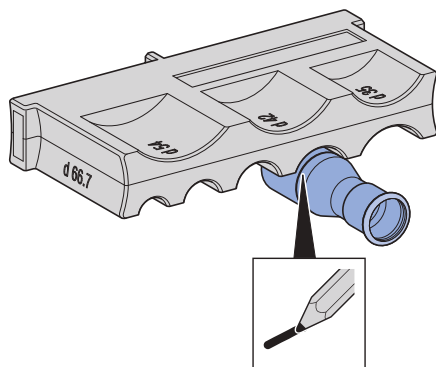

Afbeelding 67: Markering van de insteekdiepte bij fittingen met insteekeinde




Persfittingen met insteekeinden zoals pasbochten mogen alleen tot aan de toegestane minimale beenlengte worden ingekort.

2.13 VOORBEREIDING VOOR HET VERPERSEN


Om verontreinigingen te vermijden, mogen alleen persfittings worden gebruikt die van beschermkappen zijn voorzien.

Vóór het verpersen moet op het volgende worden gelet:



- De beschermkap mag pas onmiddellijk voor het opsteken van de buis worden verwijderd.

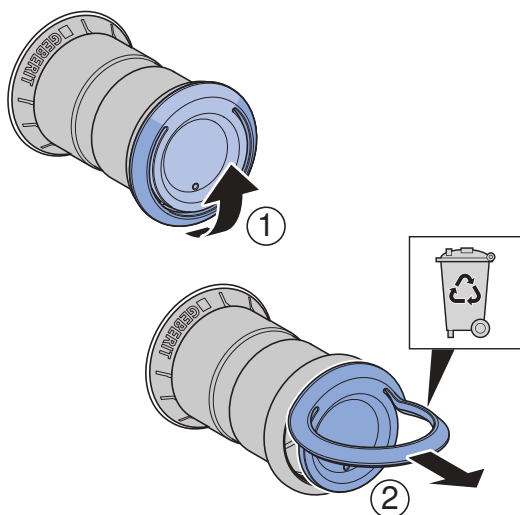


- De afdichtring moet correct zijn geplaatst.
- Bij het vervangen van de afdichtring mag de afdichtring niet worden beschadigd, bijv. door het gebruik van puntige of scherpe voorwerpen.
- De afdichtring moet vrij zijn van vreemde voorwerpen.

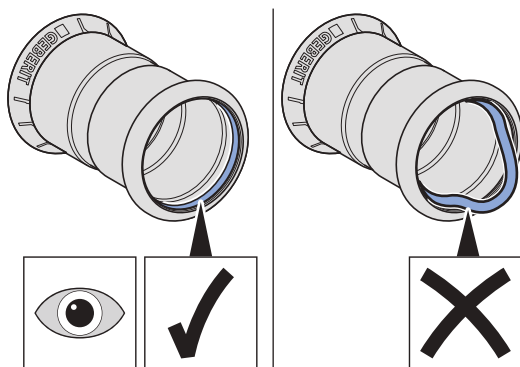

- In de persfitting mag geen smeermiddel worden aangebracht.



- De fitting moet onder licht draaien in axiale richting tot aan de gemarkeerde insteekdiepte op de buis worden geschoven.
- Om een beschadiging van de afdichtring te vermijden, mag de buis niet in de persfitting worden getild.

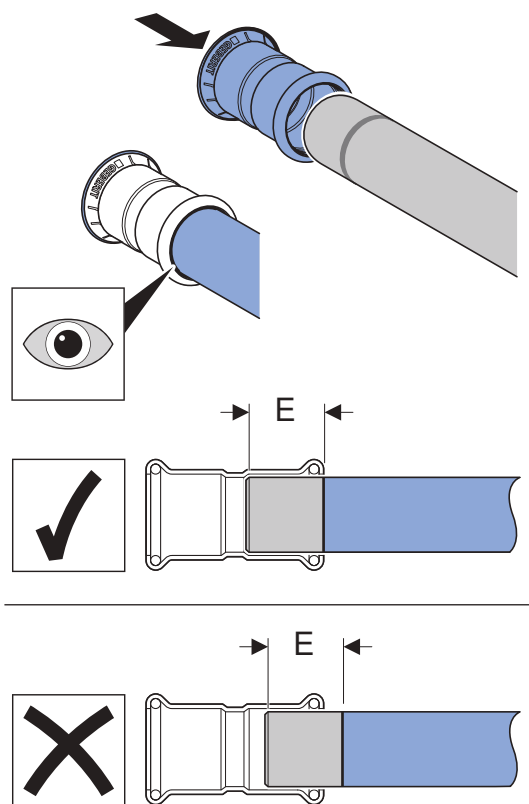

Afbeelding 68: Markering op de buis ter controle van de correcte insteekdiepte



Het erin wrikken van de buis in de persfitting kan de afdichtring beschadigen en tot ondichtheid van de persverbinding leiden.

2.13.1 Verbinding met draadfitting

Draadfittingen moeten vóór het verpersen met een geschikt, chloridevrij en voor de betreffende toepassing toegestaan afdichtmiddel worden afgedicht en vastgeschroefd.

2.13.2 Uitlijnen van de buizen

Voor het uitlijnen van de buizen gelden volgende regels:

- De buizen of de geprefabriceerde bouwelementen moeten vóór het verpersen worden uitgelijnd.
- Bij het uitlijnen mogen er geen stof- of vuildeeltjes in het persspleet terechtkomen. Deze partikels kunnen na het verpersen tot een ondichte verbinding leiden.
- Het optillen van de leiding na het verpersen is toegestaan als de persverbindingen niet worden belast.
- Het uitlijnen na het verpersen is mogelijk als de persverbindingen niet worden belast.

2.14 MAKEN VAN EEN PERSVERBINDING




Voor informatie voor het verpersen van Geberit Mapress systeembuizen en persfittings zie de gebruiksaanwijzingen van de persmachines en de gebruiksaanwijzingen van de Geberit Mapress persbekken en perskettingen.




De Geberit Mapress systeemcomponenten mogen niet bij omgevingstemperaturen onder $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ worden verwerkt. Persmachines met accu kunnen alleen bij temperaturen van -10 tot $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ worden gebruikt.

Voordat een persverbinding wordt gemaakt, moeten leiding of geprefabriceerde bouwelementen worden uitgelijnd en moeten de draadverbindingen zijn afgedicht. Bij het verpersen moet erop gelet worden dat de geleiding van de persbek of de persketting op de groef van de fitting ligt.

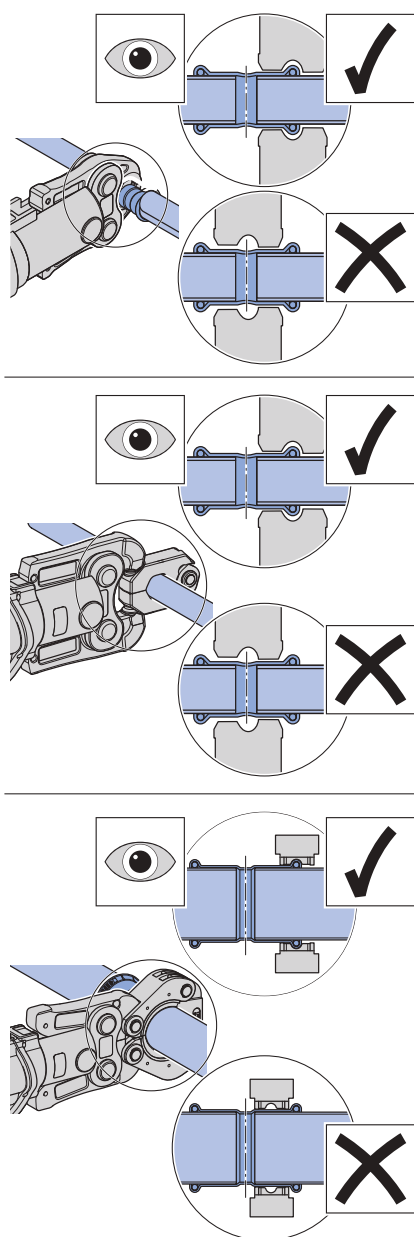

Afbeelding 70: Positionering Geberit Mapress persbek en persketting


Na het verpersen wordt de persindicator van de persfitting verwijderd.

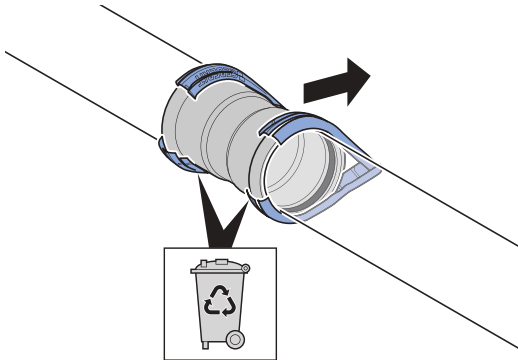

Afbeelding 71: Verwijderen van de persindicator

Een correcte verpersing is als volgt herkenbaar:

- De markering van de insteekdiepte is zichtbaar.
- De persindicator is verwijderd.

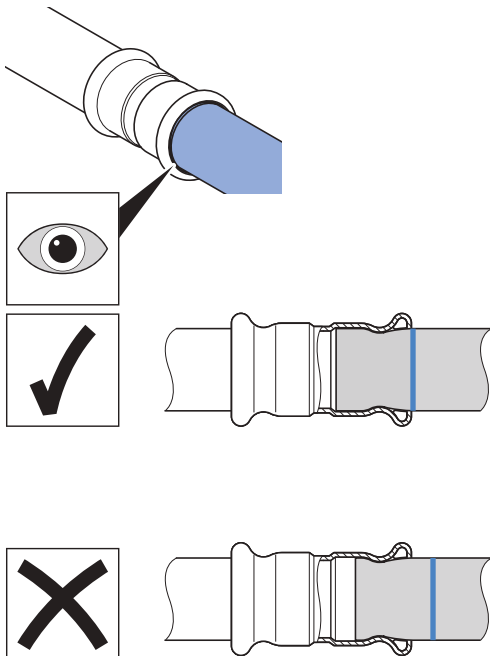

Afbeelding 72: Correcte verpersing

2.14.1 Verpersen van de diameter d108 mm

Deze paragraaf bevat fundamentele informatie over het verpersen van de diameter d108 mm, dat verschilt van het verpersen van de andere diameters.

Uitvoerige informatie over de persketting en de adapters over de bediening zie gebruiksaanwijzing [2XL] / [3], documentnummers:


- [970.496.00.0](#) (DE, EN, FR, IT, NL, ES, PT, DA, NO, SV, FI)
- [970.497.00.0](#) (IS, PL, HU, SK, CS, SL, HR, SR, ET, LV, LT)
- [970.498.00.0](#) (BG, RO, AL, MK, EL, TR, RU, UA, ZH, JA, AR)

De gebruiksaanwijzing bevat bovendien een stap-voor-stapgebruiksaanwijzing voor het verpersen.

Het verpersen met de Geberit persketting d108 mm vindt plaats in twee stappen met twee verschillende adapters:

- voor-verpersen met persketting en ZB 323 adapter met compatibiliteitskenmerk [3] of ZB 221 met compatibiliteitskenmerk [2XL]
- gereed-verpersen met persketting en ZB 324 adapter met compatibiliteitskenmerk [3] of ZB 222 met compatibiliteitskenmerk [2XL]

Opbouw van de Geberit Mapress persketting [2XL] / [3], d108 mm

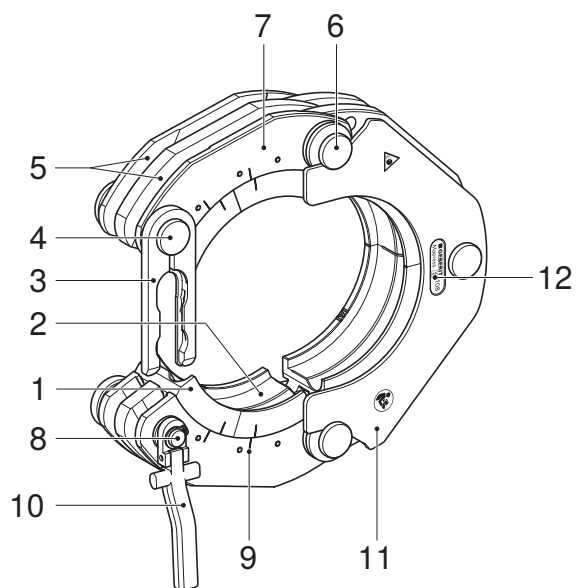


Afbeelding 73: Geberit Mapress persketting d108 mm

- 1 Glijsegmenten
- 2 Perscontour
- 3 Vergrendelingsstuk
- 4 Bout en contact
- 5 Groeven
- 6 Kettingscharnieren
- 7 Segmentschalen
- 8 Vergrendelingsbout met contact
- 9 Markeringsstrepen
- 10 Ontgrendelingshendel
- 11 Centreerplaat
- 12 Compatibiliteitskenmerk

De positie van de vergrendelingsbout in het vergrendelingsstuk geeft de status van het persproces aan:

- Positie 1: de persketting is aangebracht
- Positie 2: de verbinding is voor-verperst
- Positie 3: de verbinding is gereed-verperst

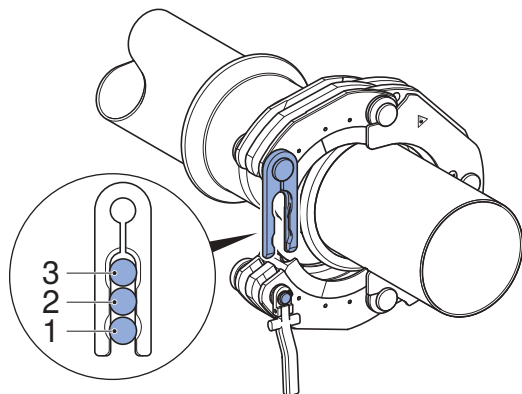

2.15 PERSTANGEN

Een perstang is gedefinieerd als persmachine met ingezet persopzetstuk. Als persopzetstuk worden persbekken, adapters en perskettingen bedoeld.

De Geberit persmachines en persopzetstukken zijn speciaal op het verpersen van Geberit systeembuizen en fittingen afgestemd.

2.15.1 Persmachines en persopzetstukken

Voor het verpersen van buis en fitting wordt in de persmachine het passende persopzetstuk ingezet.

Afhankelijk van de buisdiameter worden volgende persopzetstukken gebruikt:

- persbekken voor buisdiameter $\leq d35$
- perskettingen met adapters voor buisdiameter $\geq d35$

De perscontour van de Geberit persbekken en perskettingen is op de geometrie van de Geberit persfittingen afgestemd.

2.15.2 Onderhoud- en serviceschema's Geberit Mapress persbekken

Voor de verzinkte Geberit Mapress persbekken gelden andere onderhoudsregels dan voor de onverzinkte. De verzinkte persbekken met de compatibiliteit [1] en [2] zijn servicevrij, dit betekent dat ze bij reglementair gebruik geen service door een erkend servicepunt vereisen. De zwarte persbekken met de compatibiliteit [1], [2] en [3] serviceplichtig en vereisen een jaarlijkse service door een erkend servicepunt.

Alle persbekken moeten regelmatig worden onderhouden. Persbekken die niet of niet vakkundig onderhouden zijn, kunnen ongevallen met letsel veroorzaken.

De in de tabel vermelde intervallen en de onderhouds- en servicewerkzaamheden dienen in acht te worden genomen.

Tabel 24: Onderhoudsschema voor servicevrije Geberit Mapress persbekken compatibiliteit [1] en [2]

		Interval	Werkzaamheden
Onderhoud door gebruiker	 [1] en [2]	Regelmatig (voor het gebruik, aan het begin van de werkdag)	▶ Geberit persbek op uitwendige veiligheidsrelevante gebreken en beschadigingen (bijv. beginnende materiaalscheuren, roestplekken) controleren en bij gebreken vervangen. ▶ Materiaalresten uit de perscontour verwijderen. ▶ Sduit de perscontour in met een smeermiddel aanbevolen door Geberit en reinig met een doek. ▶ Controleren of de persbekhendels soepel lopen. Indien nodig persbekhendel meermaals bedienen totdat deze weer soepel beweegt.
		Halfjaarlijks	▶ Geberit persbek met Geberit PowerTest op volledige sluiting en voldoende perskracht controleren. In het geval er gebreken bij de controle zijn, de persbek, persmachine en PowerTest naar een erkend servicepunt brengen.



De servicevrije Geberit Mapress persbekken en de servicevrije Geberit 203A adapter krijgen geen servicesticker. De documentatie van de controle gebeurt via de Geberit PowerTest.

Tabel 25: Onderhouds- en serviceschema serviceplichtige Geberit Mapress persbekken compatibiliteit [1], [2] en [3]

		Interval	Werkzaamheden
Onderhoud door gebruiker	 [1], [2] en [3]	Regelmatig (voor het gebruik, aan het begin van de werkdag)	▶ Geberit persbek op uitwendige veiligheidsrelevante gebreken en beschadigingen (bijv. beginnende materiaalscheuren, roestplekken) controleren en bij gebreken vervangen. ▶ Persbekken reinigen en invetten (zie gebruiksaanwijzing). ▶ Schroefverbindingen voor zover aanwezig controleren en indien nodig aandraaien. ▶ Controleren of de persbekhendels soepel lopen. Indien nodig persbekscharnieren met een door Geberit aanbevolen smeermiddel inspuiten en bewegen. ▶ Overtollig smeermiddel wegvegen. ▶ Perscontour en scharnieren met een door Geberit aanbevolen smeermiddel inspuiten. Even laten inwerken, dan vuil en afzettingen met een doek verwijderen. ▶ Complete persbek met een door Geberit aanbevolen smeermiddel inspuiten.
Service door gespecialiseerd servicepunt		Jaarlijks	▶ Slijtagetoestand door een erkend servicepunt laten controleren.



Een servicesticker op de persmachine, de persbek, de adapter en de persketting geeft de datum van de volgende servicebeurt aan.



De persmachine (persmachines van het type ACO met acculader) altijd samen met de persbekken, de adapters en de perskettingen in de transportkoffer aan het servicepunt afgeven.




Adressen van erkende servicepunten kunnen bij Geberit opgevraagd worden.

2.15.3 Geberit PowerTest toepassen




Persbek op scheuren controleren en de nodige maatregelen treffen.

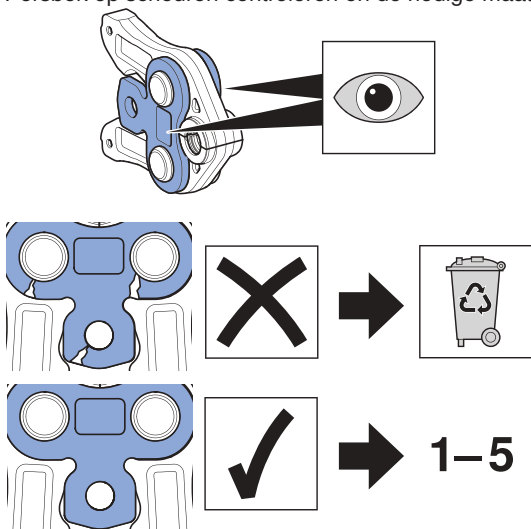

1

Contour van de persbek reinigen.

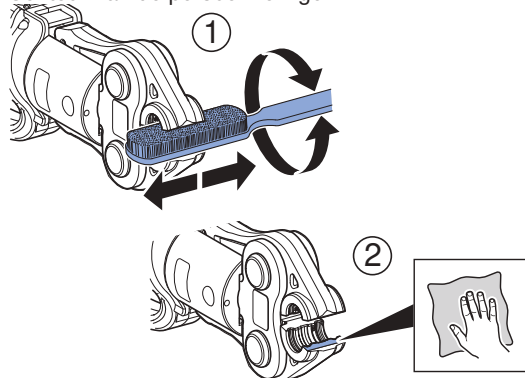


2

PowerTest voorbereiden.




Persindicator vóór de verpersing met PowerTest verwijderen.


Geberit Mapress

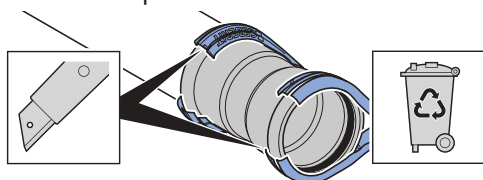



3 PowerTest op persbek plakken.

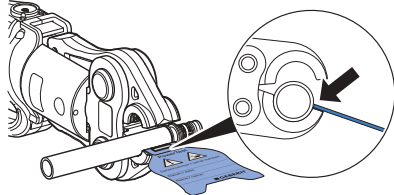

4 Verpersing met PowerTest uitvoeren.



5 PowerTest verwijderen en beoordelen. Bij witte of wit-grijze teststrips de persbek samen met de persmachine naar Geberit terugsturen of handperstang weggooien.

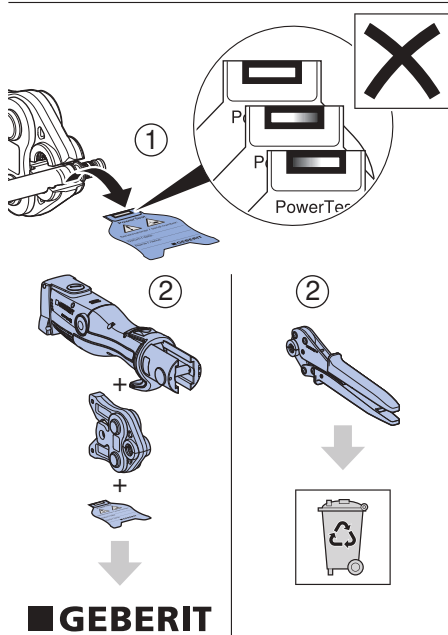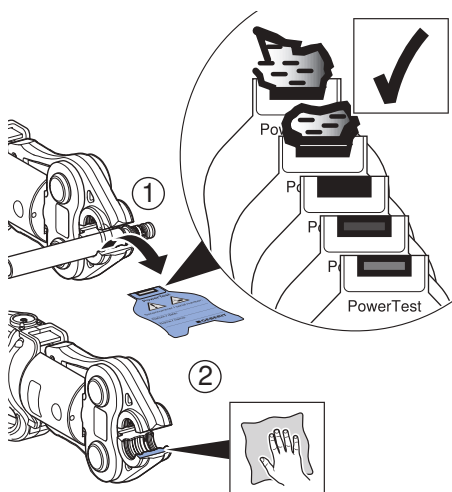

2.15.4 Onderhoudsschema servicevrije Geberit ZB 203A adapter

De Geberit ZB 203A adapter moet regelmatig door de gebruiker worden onderhouden. Het versturen naar een erkend servicepunt is bij deze adapter niet vereist.


Tabel 26: Onderhoudsschema voor de servicevrije Geberit ZB 203A adapter, compatibiliteit [2]

		Interval	Onderhoud
Onderhoud door gebruiker	ZB 203A [2] 	Regelmatig (voor het gebruik, aan het begin van de werkdag)	▶ Geberit ZB 203A adapter op uitwendige veiligheidsrelevante gebreken en beschadigingen (bijv. beginnende materiaalscheuren, roestplekken) controleren en bij gebreken vervangen. ▶ Complete adapter met een door Geberit aanbevolen smeermiddel inspuiten en met een doek reinigen. ▶ Controleren of de persbekhendels soepel lopen. Indien nodig persbekhendel meermaals bedienen totdat deze weer soepel beweegt.

Geberit ZB 203A adapter controleren


- ✓ Droge doek en een door Geberit aanbevolen smeermiddel liggen klaar.

1 Beide verbingsplaten aan beide zijden op scheuren controleren.

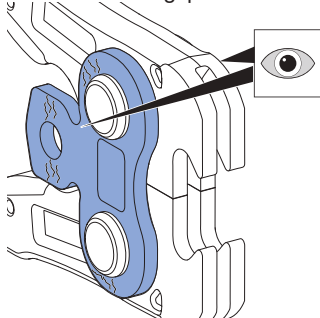

⇒ Als één verbingsplaat is beschadigd, dan adapter verwijderen.

2 Fixatieklauwen controleren.

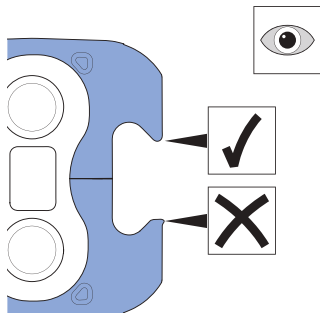

3 Beide persbekhendels visueel controleren.

⇒ Als één persbekhendel is beschadigd, dan adapter verwijderen.

4 Adapter op beweeglijkheid en soepel lopen controleren.

5 Beide persbekhendels op soepel lopen controleren.


⇒ Als de persbekhendels stroef zijn, adapter uitblazen of op een zachte ondergrond uitkloppen. Adapter met een door Geberit aanbevolen smeermiddel inspuiten. Vervolgens persbekhendel meerdere keren bewegen.



Om het uitwassen van het smeermiddel te vermijden mag de reiniging alleen mechanisch met een messingdraadborstel worden uitgevoerd. De reiniging mag niet met een hogedrukreiniger of in een wasmachine of in een ultrasoon bad worden uitgevoerd.

6


Vuil en roest in de omgeving van de fixatieklauwen verwijderen.

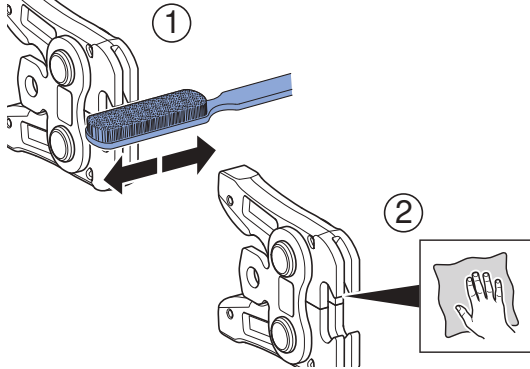

⇒ Als de fixatieklauwen beschadigd of sterk versleten zijn, adapter recyclen bij oud metaal.

7

Breedte van de inloopcurve (achterste binnenzijde van de persbekhendels) visueel controleren en meten.

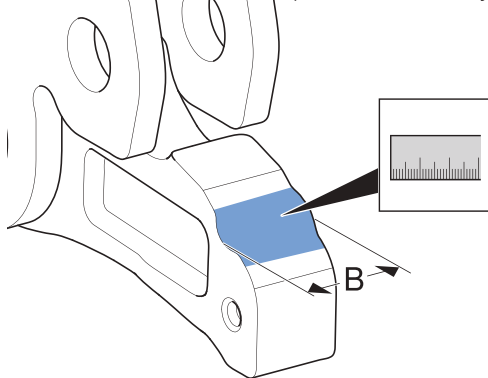

2	$B \leq 20^5 \text{ mm} =$	✓
	$B > 20^5 \text{ mm} =$	✗

⇒ Als één persbekhendel de toegestane maat overschrijdt, werd de adapter met te hoge perskracht belast. De klant op het niet-toegestane gebruik van persmachines met te hoge perskracht wijzen.



Bij deze zilverkleurige persopzetstukken is geen servicesticker meer nodig.



Moeten persopzetstukken worden gerecycled bij oud metaal, dan moet aan de klant een originele Geberit persbek of ZB 203A adapter worden aangeboden.

2.15.5 Onderhoud- en serviceschema's Geberit Mapress perskettingen en adapters

Geberit Mapress perskettingen en adapters moeten regelmatig worden onderhouden en door een erkend servicepunt worden gecontroleerd. Een uitzondering vormt de Geberit Mapress adapter ZB 203A die door de gebruiker wordt onderhouden. De ZB 203A wordt niet naar een erkend servicepunt verstuurd.

Perskettingen en adapters die niet of niet vakkundig onderhouden zijn, kunnen ongevallen met letsel veroorzaken.

De in de tabel vermelde intervallen en de onderhouds- en servicewerkzaamheden dienen in acht te worden genomen.



Een servicesticker op de persmachine, de persbek, de adapter en de persketting geeft de datum van de volgende servicebeurt aan.



De persmachine (persmachines van het type ACO met acculader) altijd samen met de persbekken, de adapters en de perskettingen in de transportkoffer aan het servicepunt afgeven.



Adressen van erkende servicepunten kunnen bij Geberit opgevraagd worden.

Tabel 27: Onderhouds- en serviceschema Geberit Mapress perskettingen en adapters [2], [2XL] en [3]

		Interval	Werkzaamheden
Onderhoud door gebruiker	Alle perskettingen en alle adapters met compatibiliteit [2], [2XL] en [3] 	Regelmatig (voor het gebruik, aan het begin van de werkdag)	► Perskettingen en adapters op uitwendige veiligheidsrelevante gebreken en beschadigingen (bijv. beginnende materiaalscheuren, roestplekken) controleren en bij gebreken vervangen of de gebreken door een erkend servicepunt laten verhelpen. ► Schroefverbindingen controleren en indien nodig aandraaien. ► Controleren of de persbekhendels soepel lopen. Indien vereist persbekscharnieren met BRUNOX® Turbo-Spray® of gelijkwaardig middel inspuiten en bewegen. Overtollig smeermiddel wegvegen. ► De perscontour met BRUNOX® Turbo-Spray® of gelijkwaardig middel inspuiten, even laten inwerken, vuil en afzettingen met een doek verwijderen. ► Scharnieren en vergrendeling met BRUNOX® Turbo-Spray® of gelijkwaardig middel invetten en bewegen tot ze licht lopen. Overtollig smeermiddel wegvegen. ► BRUNOX® Turbo-Spray® of een gelijkwaardig middel tussen glijsegmenten en buitenlagen spuiten en deze bewegen tot ze licht lopen. Overtollig smeermiddel wegvegen. ► De complete adapter en de persketting met BRUNOX® Turbo-Spray® of gelijkwaardig middel licht inspuiten.
	Perskettingen [3] ZB [3]		► Naast de hierboven genoemde onderhoudswerkzaamheden: elektrische contacten reinigen.
Service door gespecialiseerd servicepunt	Perskettingen [2XL] ZB 201 ZB 301 Perskettingen [2] tot 12-2011 ZB 221 ZB 222 Perskettingen [3] ZB 321 ZB 322 ZB 323 ZB 324	Jaarlijks	► Slijtagetoestand door een erkend servicepunt laten controleren.
	Perskettingen [2] vanaf 01-2012 ZB 203 ZB 303	3 000 verpersingen, ten laatste na een jaar	

ZB Adapter

2.15.6 Onderhouds- en serviceschema's persmachines

Onderhouds- en serviceschema persmachines met netaansluiting

Persmachines en persopzetstukken die niet of niet vakkundig onderhouden zijn, kunnen ernstige ongevallen veroorzaken. Hierna beschreven onderhouds- en service-intervallen en de onderhouds- en servicewerkzaamheden dienen in acht te worden genomen.

Tabel 28: Onderhouds- en serviceschema persmachines met netaansluiting, compatibiliteit [2], [3]

	Persmachine	In het assortiment [MM/JJ]	Interval	Werkzaamheden
Onderhoud door gebruiker	Alle	—	Regelmatig (voor het gebruik, aan het begin van de werkdag)	▶ Perstang en aansluitkabel op uitwendige voor de veiligheid relevante gebreken en beschadigingen controleren. ▶ Persmachine reinigen en invetten (zie gebruiksaanwijzing).
	Alle	—	Halfjaarlijks	▶ Meettechnische controle door een elektricien of een erkend servicepunt laten uitvoeren om voor de veiligheid relevante gebreken en beschadigingen vast te stellen. ▶ Landspecifieke voorschriften kunnen specifieke controles en onderhoudswerkzaamheden vereist maken.
	EFP 2 [2]	01/05–06/16	Halfjaarlijks of telkens na 2500 verpersingen	▶ Tandwielvet (artikelnummer 90010) aanvullen.
Service door gespecialiseerd servicepunt	EFP 2 [2] ECO 201 [2]	01/05–06/16 02/01–03/11	Jaarlijks	▶ Perskracht en slijtagetoestand door een erkend servicepunt laten controleren.
	EFP 202 [2]	04/11–04/16	Na 40.000 verpersingen of ten laatste na 2 jaar volgens aanwijzingen op de servicesticker	
	ECO 202 [2]	04/11–04/16	Na telkens na 40.000 verpersingen (interval wordt aangegeven door het afwisselend knipperen van de rode en groene leds) of uiterlijk na 2 jaar volgens informatie op de servicesticker	
	ECO 203 [2] ECO 301 [3]	04/16–dato 01/05–03/19	Als de rode en de groene leds afwisselend knipperen of uiterlijk na 2 jaar volgens informatie op de servicesticker	
	EFP 203 [2]	04/16–dato	Na 2 jaar volgens de informatie op de servicesticker	

— Niet toepasbaar



Een servicesticker op de persmachine, de persbek, de adapter en de persketting geeft de datum van de volgende servicebeurt aan.



De persmachine (persmachines van het type ACO met acculader) altijd samen met de persbekken, de adapters en de perskettingen in de transportkoffer aan het servicepunt afgeven.



Adressen van erkende servicepunten kunnen bij Geberit opgevraagd worden.

Onderhouds- en serviceschema persmachines met accu

Persmachines en persopzetstukken die niet of niet vakkundig onderhouden zijn, kunnen ernstige ongevallen veroorzaken. Hierna beschreven onderhouds- en service-intervallen en de onderhouds- en servicewerkzaamheden dienen in acht te worden genomen.

Tabel 29: Onderhoudsschema persmachines met accu, compatibiliteit [1], [2], [2XL]

	Persmachine	In het assorti- ment [MM/JJ]	Interval	Werkzaamheden
Onderhoud door gebruiker	Alle	—	Regelmatig (voor het gebruik, aan het begin van de werkdag)	► Perstang en accu op uitwendige voor de veiligheid relevante gebreken en beschadigingen controleren. ► Persmachine reinigen en invetten (zie gebruiksaanwijzing).
	Alle	—	Halfjaarlijks	► Meettechnische controle door een elektricien of een erkend servicepunt laten uitvoeren om voor de veiligheid relevante gebreken en beschadigingen vast te stellen. ► Landspecifieke voorschriften kunnen specifieke controles en onderhoudswerkzaamheden vereisen maken.
Service door gespecialiseerd servicepunt	AFP 101 [1] ACO 201 [2]	07/06–04/12 04/11–04/16	Jaarlijks	► Perskracht en slijtagetoestand door een erkend servicepunt laten controleren.
	ACO 102 [1] ACO 202 [2]	04/12–04/18 04/11–04/16	Na telkens na 40.000 verpersingen (interval wordt aangegeven door het afwisselend knippen van de rode en groene leds) of uiterlijk na 2 jaar volgens informatie op de servicesticker	
	ACO 103plus [1] ACO 203 [2] ACO 203plus [2] ACO 203XL [2]/[2XL] ACO 203XLplus [2]/[2XL]	04/18–dato 04/16–04/18 04/18–dato 01/05–03/19 04/18–dato	Als de rode en de groene leds afwisselend knippen of uiterlijk na 2 jaar volgens informatie op de servicesticker	

— Niet toepasbaar



Een servicesticker op de persmachine, de persbek, de adapter en de persketting geeft de datum van de volgende servicebeurt aan.



De persmachine (persmachines van het type ACO met acculader) altijd samen met de persbekken, de adapters en de perskettingen in de transportkoffer aan het servicepunt afgeven.



Adressen van erkende servicepunten kunnen bij Geberit opgevraagd worden.

2.16 INBEDRIJFSTELLING

Na de deskundige installatie is voor het garanderen van een hygiënisch perfecte drinkwaterinstallatie een zorgvuldige inbedrijfstelling vereist. De inbedrijfstelling is in de NEN-EN 806-4:2010 alsook in andere landspecifieke voorschriften geregeld.

De inbedrijfstelling bevat volgende handelingen:

- druktest
- eerste vulling
- spoelen

Na de inbedrijfstelling is de beheerder verantwoordelijk voor het reglementaire gebruik van de installatie.

2.16.1 Druktest

Druktest algemeen

Door een druktest kunnen onverperste en onvoldoende vastgeschroefde verbindingen vóór de inbedrijfstelling van de installatie worden ontdekt.

Het valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om vóór het sluiten van de muursleuven, de muur- en verdiepingdoorvoeren alsook eventueel vóór het aanbrengen van de dekvloer of een andere afdekking een druktest uit te voeren. De druktest kan voor segmenten of de complete installatie plaatsvinden. Vóór de druktest moet aan de hand van een visuele controle worden gecontroleerd of de installatie op een deskundige wijze werd uitgevoerd.

De druktest bij gelijkaardige omstandigheden bestaat uit twee stappen:

1. **Dichtheidstest:** Controleren van de installatie op dichtheid. Onverperste en onvoldoende vastgeschroefde verbindingen kunnen zo worden ontdekt.
2. **Belastingtest:** Controleren van de installatie op materiaalkwaliteit en verwerking.

De installatie mag alleen in gebruik worden genomen als de druktest met succes werd afgesloten. Een met succes afgesloten druktest bevestigt tegenover de opdrachtgever de dichte toestand van de leidinginstallatie en moet met een testverslag worden gedocumenteerd. Testverslagen zijn op de website van het betreffende verkoopkantoor beschikbaar.

Druktest van drinkwaterinstallaties volgens NEN-EN 806-4 of Waterwerkblad WB 2.3

De druktest van drinkwaterinstallaties wordt door Geberit geadviseerd.

Een druktest van drinkwaterinstallaties kan conform NEN-EN 806-4:2010 of Waterwerkblad WB 2.3 met volgende testmedia worden uitgevoerd:

- olievrije perslucht
- inert gas (bijv. stikstof)
- drinkwater

De keuze van het testmedium voor de druktest is afhankelijk van het leidingsysteem, het gebruiksdoel en van het tijdstip van de inbedrijfstelling van de installatie. Er dient met hygiënische en corrosietechnische aspecten rekening te worden gehouden.

Druktest met olievrije perslucht of inert gas

In volgende situaties is een druktest met olievrije perslucht of inert gas zinvol:

- bij te voorziene langere stilstandtijden tussen druktest en inbedrijfstelling van de installatie om bacteriologische besmetting te vermijden
- bij een te voorziene vorstperiode tussen druktest en inbedrijfstelling waarin de drinkwaterinstallatie ter vermijding van vorstschade niet volledig gevuld kan blijven
- bij gedeeltelijk gelegeerde drinkwaterinstallaties waarin de corrosiebestendigheid van het ingebouwde materiaal gevaar loopt

Druktest van gasinstallaties

In principe kan de druktest van gasinstallaties met volgende testmedia worden uitgevoerd:

- olievrije perslucht
- inert gas (bijv. stikstof)

Druktest voor aardgasinstallaties

De druktest voor aardgasinstallaties wordt door Geberit aanbevolen.

Afhankelijk van de bedrijfsdruk wordt een onderscheid gemaakt tussen lagedrukgasinstallaties en gasinstallaties met gemiddelde druk.

Voor lagedrukgasinstallaties gelden volgende testcriteria:

- Voor leidingen met bedrijfsdrukken tot en met 100 mbar dient een belastings- en dichtheidstest te worden uitgevoerd.
- De meetinstrumenten moeten over een minimale resolutie van 100 mbar beschikken.

Voor gasinstallaties met gemiddelde druk gelden volgende testcriteria:

- Voor leidingen met bedrijfsdrukken tussen 100 mbar en 1 bar moet een gecombineerde belastings- en dichtheidstest worden uitgevoerd.
- Als meetinstrumenten voor de druktest moeten een drukschrijver van de klasse 1 en een manometer van de klasse 0,6 worden gebruikt.

Druktest voor installaties met vloeibaar gas

Nieuwe installaties alsook uitbreidingen en aanpassingen van installaties met vloeibaar gas moeten in het kader van de wettelijke voorschriften door de beheerder van de installatie aan de bevoegde instanties worden gemeld. Toestemming moet voor het begin van de werkzaamheden worden verkregen.

Druktest van verwarmingsinstallaties volgens NEN-EN 14336

De druktest van drinkwaterinstallaties wordt door Geberit conform NEN-EN 14336 aanbevolen.

In principe kan de druktest van verwarmingsinstallaties met volgende testmedia worden uitgevoerd:

- drinkwater (vulwater)
- olievrije perslucht

Regels voor de druktest van verwarmingsinstallaties

Bij de druktest moet het volgende in acht worden genomen:

- De opdrachtnemer moet de installatie na de inbouw en vóór het sluiten van de muursleuven, de muur- en verdiepingdoorvoeren alsook eventueel vóór het aanbrengen van de dekvloer (of een andere afdekking) aan een druktest onderwerpen.
- Watervarmingsinstallaties en watervarmingsystemen moeten met een druk worden getest die met de aanspreekdruk van het veiligheidsventiel overeenkomt.
- De extra optische controle van elke persverbinding dient ter controle of een verbinding werd verperst. Bij verperste verbindingen zijn de persindicatoren niet meer aanwezig.

2.17 ONDERHOUD EN REPARATIE MAPRESS KOPER

2.17.1 Ontkalken van leidingen

De Geberit aanvoersystemen voor drinkwater zijn voor een onderhoudsvrij gebruik ontworpen. Storingen ten gevolge van kalkafzettingen in de buis kunnen optreden als de operationele parameters niet op de aanwezige waterkwaliteit afgestemd worden.

Kalkafzettingen, die tot functiestoringen (bijv. verminderde waterdoorstroming) van de Geberit aanvoersystemen leiden, kunnen met geschikte ontkalkingsmiddelen en met naleving van de volgende regels worden verwijderd:

- Er mogen alleen ontkalkingsmiddelen op basis van amidosulfonzuur of citroenzuur worden gebruikt.
- Het ontkalkingsmiddel moet anticorrosiemiddel bevatten en moet door de fabrikant voor het gebruik van non-ferrometalen zijn vrijgegeven.
- Voor het ontkalken van drinkwaterleidingen moeten toegestane ontkalkingsmiddelen worden gebruikt.
- Het ontkalkingsmiddel mag in geen geval met het aluminium aan de verbindingpunten aan de kopse kanten van de meerlagenbuizen in contact komen.
- De opgegeven toepassingsconcentratie en de inwerkingstijd (max. 8 uur) van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel moeten in acht worden genomen.
- Het ontkalkingsmiddel moet bij kamertemperatuur (max. 25 °C) worden gebruikt.
- Direct na het ontkalken moeten de leidingen grondig worden gespoeld. De pH-waarde moet vervolgens aan de tappunten worden gecontroleerd. Er mag geen zuur meer aantoonbaar zijn.
- Warmwaterleidingen moeten voor het ontkalken met koud water worden gespoeld tot bij alle afnamepunten de temperatuur lager is dan de inwerktemperatuur.
- Het leidingsysteem moet open zijn, zodat eventueel door het ontkalkingsproces ontstane druk kan ontsnappen.
- Het mechanisch verwijderen van de kalkafzettingen is niet toegestaan omdat het oppervlak van de systeembuis kan worden beschadigd.

2.17.2 Desinfectie

Grondbeginselen

Drinkwaterinstallaties mogen alleen in geval van aangetoonde contaminatie en gedurende beperkte tijd gedesinfecteerd worden. Een profylactische en terugkerende desinfectie gaat in tegen het minimaliseringgebod van het drinkwaterbesluit.

De in het drinkwaterbesluit aangegeven grenswaarden voor desinfectiemiddelconcentraties zijn maximale waarden die vanuit hygiënische en toxicologische gezichtspunten zijn vastgelegd. Hieruit kunnen geen automatische conclusies worden getrokken t.o.v. de mate waarin de in een drinkwaterleidingsysteem aanwezige materialen bestand zijn tegen de desinfectiemiddelen.

Het desinfecteren van drinkwaterinstallaties heeft alleen succes als alle verontreinigingsbronnen opgeheven worden. Drinkwaterinstallaties mogen alleen door opgeleide technische experts worden gedesinfecteerd. De desinfectiehandelingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.



Door de desinfectiemaatregelen worden materialen en bestanddelen van de drinkwaterinstallatie belast en wordt de levensduur ervan mogelijk nadelig beïnvloed. Verkeerd uitgevoerde desinfectie kan schade aan de drinkwaterinstallatie veroorzaken.

Desinfectiemethode

Drinkwaterinstallaties inclusief wastafelkranen kunnen thermisch of chemisch worden gedesinfecteerd. Drinkwater kan extra met UV-straling worden gedesinfecteerd.

Een gecombineerde thermisch-chemische desinfectie is niet toegestaan.

Thermisch desinfecteren

Bij de thermische desinfectie worden door temperatuurinwerking micro-organismen die zich in het water bevinden gedood.

Bij de thermisch desinfectie moeten volgende regels in acht worden genomen:

- Vóór de uitvoering van de desinfectie moet het leidingsysteem grondig worden gespoeld.
- De drinkwaterverwarming en de hele circulatie moeten tot minstens 70 °C verhit worden.
- Alle afnamepunten moeten per gedeelte of streng worden geopend.
- Bij alle afnamepunten moet gedurende minstens 3 minuten het 70 °C hete water stromen.
- De temperaturen mogen tijdens het desinfecteren niet dalen.
- Gevaar voor verbranding moet door geschikte maatregelen worden uitgesloten.
- De uitvoering van de desinfectie moet met een protocol worden gedocumenteerd.

Chemisch desinfecteren

Het doeltreffend doden of inactiveren van micro-organismen is alleen mogelijk als het gebruikte desinfectiemiddel onmiddellijk op de micro-organismen kan inwerken. Bij de chemische desinfectie wordt hiervoor een desinfectiemiddel in voldoende hoge concentratie aan alle delen van de drinkwaterinstallatie toegevoegd.

Bij de chemische desinfectie wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende procedures:

- Desinfectie van de installatie
- Drinkwaterdesinfectie



Chemische desinfectiemiddelen tasten de drinkwaterinstallatie aan en mogen alleen in geval van contaminatie worden toegepast.

Het combineren van meerdere chemische desinfectiemiddelen is niet toegestaan.

Een chemische desinfectie kan gedurende de levensduur van de drinkwaterinstallatie meerdere keren worden uitgevoerd. Door de desinfectiebehandelingen worden echter materialen en bestanddelen van de drinkwaterinstallatie belast en wordt de levensduur ervan mogelijk nadelig beïnvloed. Informatie over de reductie van de levensduur, afhankelijk van het aantal chemische desinfecties, kan niet worden gegeven.

Desinfectie van de installatie

Bij de desinfectie van de installatie wordt gedurende een korte periode een desinfectiemiddel in hoge concentratie aan een koudwaterleiding toegevoegd.

Geberit leidingsystemen en Geberit wastafelkranen zijn voor de desinfectie van de installatie geschikt.

Bij de doorvoering van een desinfectie van de installatie gelden volgende regels:

- Concentraties, temperaturen en inwerkingstijden van de toegestane desinfectiemiddelen moeten overeenkomstig de landspecifieke voorschriften nauwgezet in acht worden genomen.
- Technische experts moeten doelgerichte maatregelen in de meet- en regeltechniek treffen.
- Om te hoge concentraties te vermijden, moet met de specifieke omstandigheden van de betrokken drinkwaterinstallatie rekening worden gehouden.
- Concentraties, temperaturen en inwerkingstijden moeten worden gedocumenteerd.
- Reinigings- en desinfectiemiddelen moeten worden geprotocolleerd.
- Om desinfectiemiddelen en gedode kiemen na de desinfectie te verwijderen, moet de drinkwaterinstallatie intensief met hygiënisch onomstreden drinkwater worden gespoeld.
- Alle afnamepunten moeten zolang worden gespoeld tot de door de drinkwaterinspectie opgegeven grenswaarde is bereikt.
- Tijdens het desinfecteren en de daaropvolgende spoelfase mag er geen drinkwater worden getapt.

Drinkwaterdesinfectie

Bij de drinkwaterdesinfectie wordt aan de drinkwaterleiding (koud of warm) gedurende een begrensde tijd een desinfectiemiddel in lage concentratie toegevoegd.

Geberit leidingsystemen en Geberit wastafelkranen zijn voor de in tijd begrensde drinkwaterdesinfectie geschikt.

Bij de doorvoering van een drinkwaterdesinfectie gelden volgende regels:

- Concentraties, temperaturen en toepassingsduur van de toegestane desinfectiemiddelen moeten overeenkomstig de landspecifieke voorschriften strikt in acht worden genomen.
- Technische experts moeten doelgerichte maatregelen in de meet- en regeltechniek treffen.
- Om concentraties te vermijden, moet met de specifieke omstandigheden van de betrokken drinkwaterinstallatie rekening worden gehouden.
- Concentraties, temperaturen en nevenproducten moeten onmiddellijk achter de doseerplek meettechnisch worden gecontroleerd en gedocumenteerd.
- De concentratie van de actieve stof moet dagelijks in het gezuiverde water worden gemeten.
- De drinkwaterdesinfectie moet vanwege het minimaliseringgebod van het drinkwaterbesluit zo kort mogelijk gehouden worden en tot de periode van de omzetting van de technische sanering worden beperkt.

Overschrijdingen van de toepassingsconcentratie en -duur kunnen een nadelige invloed op de levensduur van het leidingsysteem hebben.

Desinfectiemiddelen



Bij het gebruik van desinfectiemiddelen moeten de desbetreffende opmerkingen in de veiligheidsinformatiebladen van de fabrikant in acht worden genomen.

Tabel 30: Desinfectiemiddelen voor de desinfectie van de installatie van Geberit leidingsystemen en Geberit wastafelkranen

Desinfectiemiddelen	Actieve stof	Gebruiksconcentratie ¹⁾	Gebruiksduur ¹⁾	Gebruikstemperatuur ¹⁾
Waterstofperoxide H ₂ O ₂	H ₂ O ₂	150 mg/l	Max. 24 uur	Max. 25 °C
Natriumhypochloriet NaOCl	Vrije Cl ₂	50 mg/l	Max. 12 uur	Max. 25 °C
Chloordioxide ClO ₂	ClO ₂	6 mg/l	Max. 12 uur	Max. 25 °C

- 1) Door Geberit vrijgegeven waarden. De gebruiksconcentratie en gebruikstemperatuur mogen tijdens het gebruik op geen enkele plaats in het leidingsysteem overschreden worden.

Tabel 31: Desinfectiemiddelen voor de in de tijd begrensde drinkwaterdesinfectie van Geberit leidingsystemen en Geberit wastafelkranen

Desinfectiemiddelen	Actieve stof	Max. toegestane toediening voor de zuivering ¹⁾	Max. gebruiksconcentratie ²⁾	Max. gebruikstemperatuur ³⁾	Gebruiksduur ⁴⁾
Calciumhypochloriet Ca(OCl) ₂	Vrije Cl ₂	1,2 mg/l	niet gespecificeerd	60 °C	6 maanden
Natriumhypochloriet NaOCl	Vrije Cl ₂	1,2 mg/l	niet gespecificeerd	60 °C	6 maanden
Chloordioxide ClO ₂	ClO ₂	0,4 mg/l	0,05 mg/l	60 °C	6 maanden
Ozon O ₃	O ₃	10 mg/l	0,05 mg/l	60 °C	6 maanden

- 1) Maximaal toegestane concentratie op de plaats van toepassing. Deze waarde mag in het hele systeem niet worden overschreden.
- 2) Maximale toepassingsconcentratie na voltooiing van de zuivering (concentratie aan het afnamepunt. Water met deze concentratie geldt als drinkwater).
- 3) Voor de thermische desinfectie en de desinfectie van de installatie gelden andere temperaturen.
- 4) Maximale toepassingsduur tijdens de volledige levensduur van het leidingsysteem en de Geberit wastafelkranen.

Bij de in de tijd begrensde drinkwaterdesinfectie moeten de volgende vereiste waarden wat betreft het drinkwater altijd in acht genomen zijn:

- Vrije chloor: maximaal 0,1 mg/l
- Chloordioxide: maximaal 0,05 mg/l

UV-desinfectie

Geberit Mapress leidingsystemen

Geberit Mapress leidingsystemen zijn zonder beperking voor de UV-desinfectie geschikt.

Geberit B.V.

Fultonbaan 15

NL-3439 NE Nieuwegein

T +31 (0)30 - 605 77 00

F +31 (0)30 - 605 33 92

info.nl@geberit.com

www.geberit.nl